

428

# STANDARDIZACIJA

*Bilten* SAVEZNE KOMISIJE ZA STANDARDIZACIJU

4

A P R I L  
1 9 6 0  
B E O G R A D



**Izdavač:**  
**SAVEZNA KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJU**  
**Beograd — Admirala Geprata 16**  
**Odgovorni urednik:**  
**ing. Slavoljub Vitorović**

**Štampa:**  
**BEOGRADSKI GRAFIČKI ZAVOD**  
**Beograd**



## SADRŽAJ

	<i>Strana</i>
<i>Četvrto plenarno zasedanje Tehničkog komiteta br. 2 Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO/TC2)</i>	3
<i>Predlog standarda: Kašasti sok od jagoda</i>	5
<i>Predlog standarda: Kašasti sok od malina</i>	6
<i>Predlog standarda: Kašasti sok od kupina</i>	7
<i>Predlog standarda: Kašasti sok od mrkve</i>	8
<i>Predlog standarda: Kašasti sok od paradajza</i>	9
<i>Predlog standarda: Topljivi umetci za osigurače tipa B</i>	10
<i>Predlog standarda: Osnove osigurača tipa D 27 i D 33, 500 V za priključivanje sa prednje strane</i>	11
<i>Predlog standarda: Osnove osigurača tipa D 1 1/4" D 2", 500 V za priključivanje sa prednje strane</i>	13
<i>Predlog standarda: Osnove osigurača tipa D 27 i D 33, 500 V, za priključivanje sa zadnje strane</i>	15
<i>Predlog standarda: Osnove osigurača tipa D 1 1/4" i D 2", 500 V, za priključivanje sa zadnje strane</i>	17
<i>Predlog standarda: Kape za osigurače tipa D 27 i D 33, 500 V</i>	19
<i>Predlog standarda: Kape za osigurača tipa D 1 1/4" i D 2", 500 i 750 V</i>	20
<i>Anotacija predloga standarda iz oblasti prehranbene industrije</i>	21
<i>Međunarodna standardizacija</i>	
<i>a) primljena dokumentacija</i>	21
<i>b) primljeni inostrani standardi</i>	22
<i>c) kalendar zasedanja</i>	28







## ČETVRTO PLENARNO ZASEDANJE TEHNIČKOG KOMITETA Br. 2

### Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO/TC2)

ISO-tehnički komitet 2, za vijke, navrtke i pribor, održao je svoje četvrto plenarno zasedanje od 20 do 23 oktobra 1959 u Milanu. Sekretarijat ovog Komiteta drži Nemački odbor za standardizaciju (DNA). Stoga je zasedanju predsedavao predstavnik te organizacije g. Seelbach. Na zasedanju su uzeli učešća delegacije nacionalnih organizacija za standardizaciju 20 zemalja, sa ukupno 63 delegata.

Dnevni red zasedanja bio je vrlo obiman, a pored toga po većem broju pitanja postojale su znatne razlike u gledištima pojedinih delegacija. Ipak je u izvesnom broju tačaka dnevnog reda postignut sporazum, dok je odluka po drugima odgođena.

Na dnevnom redu zasedanja bila su sledeća pitanja i diskusija o tim pitanjima dala je sledeće rezultate:

1. Prečnik navoja za 6-ugaone vijke i navrtke. Usvojena je rezolucija da se za nazivne prečnike vijaka sa 6-ugaonom glavom uzmu vrednosti nazivnih prečnika navoja, utvrđenih od strane ISO-tehničkog komiteta 1 (za navoje). U oblasti ispod 6 mm prihvaćeni su nazivni prečnici u skladu sa ISO-preporukom R68 i rezolucijom 54, primljenom na sastanku u Harrogate-u 1958 godine. Sekretarijatu je povereno da u smislu te rezolucije izradi tabele prečnika. Pitanje eventualnog produženja niza prečnika iznad 39 mm, odloženo je za naredno zasedanje.

2. Otvor ključa za 6-ugaone vijke i navrtke. U predlogu Sekretarijata predviđen je jedan niz vrednosti za otvor ključa. Međutim, s obzirom na to da je izvestan broj zemalja tražio da se za vijke nazivnog prečnika iznad 8 mm uvede i jedan niz otvora ključa za smanjene glave, usvojena je većinom glasova rezolucija po kojoj se u oblasti nazivnih prečnika vijka od 10 do 39 mm mogu izrađivati glave, odn. navrtke, u 2 veličine: normalnoj i smanjenoj. U skladu s tim usvojena su 2 niza vrednosti otvora ključa.

3. Tolerancije otvora ključa za 6-ugaone vijke i navrtke. Po ovom pitanju nije mogla biti postignuta saglasnost, pa je zaključeno da je potrebno da pojedine zemlje ponovo prouče to pitanje.

4. Poluprečnik zaobljenja u prelazu između glave i vrata vijka. Po ovom pitanju nije doneta odluka, jer je konstatovano da je potrebno da se pitanje još jednom prouči u cilju usklađenja raznih zahteva. Konstatovano je da bi bilo celishodno da se odredi kako najmanja tako i najveća vrednost toga poluprečnika.

5. Visina 6-ugaonih navrtki. Jednoglasno je usvojen niz vrednosti visine navrtke, predložen od strane Sekretarijata.

6. Dužina vijaka. Po ovom pitanju postojala su dva predloga od kojih jedan je davao vrednosti dužine kao geometrički niz, a drugi kao aritmetički niz. Na kraju je većinom usvojeno jedno kompromisno rešenje koje sadrži dužine od 2 do 200 mm i pravilo za određivanje većih dužina. Pri tome su ustanovljene prioritetne vrednosti i vrednosti manje poželjne (u zgradama).

7. Dužina navoja vijaka. Po ovom pitanju nije moglo biti postignuto zajedničko rešenje. Zbog toga je odlučeno da se pitanje ponovo prouči na bazi dveju formula za izračunavanje dužine navoja, koje su usvojene u odgovorajućoj rezoluciji.

8. Vijci sa okruglom glavom sa 6-ugaonim udubljenjem. Pretresan je jedan predlog da se za te vijke utvrde dimenzije, zajedničke za metrički i inč-sistem. Međutim, posle iscrpne diskusije konstatovano je da za sada nije moguće da se usvoji jedno takvo zajedničko rešenje i zbog toga je odlučeno da se Sekretarijatu poveri da za naredno zasedanje pripremi jedan predlog rešenja samo za metrički sistem.

9. Krunaste navrtke. Rasmatran je i usvojen predlog Sekretarijata koji sadrži dimenzije krunastih navrtki za nazivne prečnike od 4 do 39 mm. Pri tome je zaključeno da se prednost daje uprošćenom obliku ovih navrtki, bez cilindričnog suženja pri vrhu. Umoljen je Sekretarijat da pripremi potreban predlog ISO-preporuke.

10. Klasifikacija kvaliteta materijala vijaka i navrtki. Kao osnov diskusije ovog pitanja služio je jedan predlog, izrađen od strane Nemačke organizacije za standardizaciju, a u kome je učinjen pokušaj da se utvrdi jedan međunarodni sistem klasifikacije kvaliteta materijala vijaka



i navrtki i odgovarajući sistem označavanja toga materijala. Posle iscrpne diskusije odlučeno je da se ovo pitanje odloži za kasnije pošto sve zemlje-članice komiteta nisu imale mogućnosti da pitanje dovoljno prouče. Zaključeno je, takođe, da je potrebno da zemlje-članice prethodno rasmotre da li smatraju celishodnim utvrđivanje međunarodne klasifikacije kvaliteta vijaka i navrtki.

11. Dimenzije rascepki. Predlog da se dimenzije rascepki standardizuju u jednoj međunarodnoj preporuci nije mogao biti usvojen zbog znatnih razlika u gledištima. Zbog toga je zaključeno da bi bilo celishodno da se jedna radna grupa zabavi ovim pitanjem i eventualno pripremi predlog novog rešenja.

12. Vijci sa krstastim urezom na glavi. Predlog da se međunarodnom preporukom standardizuju oblik i dimenzije krstastih ureza na vijcima nije mogao biti usvojen, jer je više delegacija smatralo da u ISO-preporuku ne bi moglo ući jedno rešenje, zaštićeno patentom. Zbog toga je Sekretarijat umoljen da prouči da li postoji mogućnost da se nađe jedno rešenje koje ne bi bilo bazirano na obliku izreza, zaštićenom patentom.

13. Vijci za lim. Rasmatran je predlog Sekretarijata koji sadrži standardizaciju tih vijaka, sa zajedničkim veličinama u metričkom i inč-sistemu. Većinom glasova usvojena je odluka da se na osnovu toga predloga, a sa izvesnim manjim korekturama, izradi predlog jedne ISO-preporuke.

14. Terminologija vijaka, navrtki i pribora. Usvojeno je gledište da bi bilo korisno da se u jednoj ISO-preporuci utvrde terminologija vijaka, navrtki i pribora, u prvom redu na tri zvanična jezika ISO (engleski, francuski i ruski), s tim da se kasnije, po potrebi, proširi i na druge jezike. U tom cilju Sekretarijat je umoljen da od odnosnih zemalja pribavi potrebne termine na tri jezika i da se na narednom zasedanju Komiteta to pitanje ponovo rasmotri.

Pošto je dnevni red iscrpen, zaključeno je da se naredno plenarno zasedanje Komiteta održi u leto 1961 god. u Skandinaviji.

Ing. B. S.



Predlog br. 3229

## KAŠASTI SOK OD JAGODA

DK 664.860  
JUS E.H9.060Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1 jul 1960

*U ovom standardu primenjene su jedinice veličina i njihove oznake po JUS A.A1.040 jedinica težine kilopond (kp) zamenjuje dosada upotrebljavanu jedinicu kilogram (kg).*

**1 Predmet standarda**

Ovaj standard odnosi se na gotov proizvod od jagoda (kašasti sok od jagoda) neposredno upotrebljiv za ishranu.

**2 Definicija**

Kašasti sok od jagode je gotov proizvod dobijen odgovarajućom preradom jagoda ili kaše od jagoda, sa ili bez dodatka šećernog sirupa i organskih kiselina, konzervisan fizičkim postupkom, tako da se neposredno može upotrebiti za ishranu.

**3 Tehnički propisi**

- 3.1 Kašasti sok od jagoda mora da ima prirodnu boju i svojstven miris i ukus jagoda od kojih je proizveden, a mora pokazivati i homogenu konzistenciju.
- 3.2 Kašasti sok od jagoda sadrži pored ćeličnog soka i fino homogenisano meso jagoda.
- 3.3 Kašasti sok od jagoda ne sme biti prevreo niti u stanju vrenja ili pokazivati kakve druge znake kvarenja.
- 3.4 Kašasti sok od jagoda mora da sadrži suve materije najmanje 11%, mereno refraktrometrom (računajući dodati 50% šećerni sirup).
- 3.5 Kašasti sok od jagoda ne sme se konzervisati hemiskim sredstvima, niti se sme veštački bojiti.
- 3.6 Kašasti sok od jagoda može da sadrži ukupnih kiselina najviše 1% (izraženih u limunskoj kiselini).
- 3.7 Kašastom soku od jagoda može se dodavati askorbinska kiselina u količini najmanje 150 mp na litar soka.

**4 Sirovina**

- 4.1 Za proizvodnju kašastog soka od jagoda upotrebljavaju se sveži, dobro sazreli, potpuno zdravi i oprani plodovi jagoda.
- 4.2 Dozvoljava se upotreba brzo duboko smrznutih jagoda, ili brzo duboko smrznute kaše od jagoda u limenoj ambalaži, konzervisane sterilizacijom — toplotom, kao sirovine za proizvodnju kašastog soka od jagoda.

**5 Ambalaža**

- 5.1 Kašasti sok od jagoda pakuje se u hermetički zatvorenu, besprekornu ambalažu od stakla ili lima.
- 5.2 Limena ambalaža može biti napravljena od belog ili aluminijumskog lima, zaštićena neškodljivim lakom, otpornim prema kiselinama i sumpornim jedinjenjima.
- 5.3 Kašasti sok od jagoda pakuje se u limene kutije sadržine 250, 500, 1000, 2000 i 5000 cm<sup>3</sup>, odnosno u boce od stakla sadržine 100, 200, 500 i 1000 cm<sup>3</sup>.

**6 Smeštanje i čuvanje**

Proizvod se smešta i čuva u čistoj, suvoj, promajnoj prostoriji, zamračenoj i zaštićenoj od neposrednog dejstva sunčanih zrakova.

**7 Rok garancije**

Ako se proizvod čuva na način proizveden u tački 6 ovog standarda, proizvođač garantuje za njegovu trajnost 12 meseci od dana proizvodnje.

**8 Proveravanje kvaliteta**

Proveravanje kvaliteta vrši se prema opštim propisima JUS E.H2.005 tač. 6.

**9 Označavanje**

- 9.1 Na svakom originalnom pakovanju moraju biti naznačeni sledeći podaci:
- naziv proizvoda i vrsta voća iz kojeg je proizveden,
  - naziv i mesto proizvođača,
  - sadržina dodatog šećernog sirupa i askorbinske kiseline,
  - neto sadržaj u kilopondima ili litrima,
  - datum proizvodnje,
  - kratko uputstvo za upotrebu.
- 9.2 Ukoliko je kao sirovina poslužio polufabrikat od jagoda u smislu čl. 4.2 ovog standarda, onda to mora biti posebno deklarirano.
- 9.3 Proizvod namenjen izvozu mora da nosi na originalnom pakovanju oznaku »Yugoslavija«.



Predlog br. 3230

KAŠASTI SOK OD MALINA

DK 664.861  
JUS E.H9.061**Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1 jul 1960**

*U ovom standardu primenjene su jedinice veličina i njihove oznake po JUS A.A1.040 jedinica težine kilopond (kp) zamenjuje dosada upotrebljavanu jedinicu kilogram (kg).*

**1 Predmet standarda**

Ovaj standard odnosi se na gotov proizvod od malina (kašasti sok od malina), neposredno upotrebljiv za ishranu.

**2 Definicija**

Kašasti sok od malina je gotov proizvod dobijen odgovarajućom preradom malina ili kaše od malina, sa ili bez dodatka šećernog sirupa i organskih kiselina, konzervisan fizičkim postupkom, tako da se neposredno može upotrebiti za ishranu.

**3 Tehnički propisi**

- 3.1 Kašasti sok od malina mora da ima prirodnu boju i svojstven miris i ukus malina od kojih je proizveden, a mora pokazivati i homogenu konzistenciju.
- 3.2 Kašasti sok od malina sadrži pored ćeličnog soka i fino homogenisano meso malina.
- 3.3 Kašasti sok od malina ne sme biti prevreo niti u stanju vrenja ili pokazivati kakve druge znake kvarenja.
- 3.4 Kašasti sok od malina ne sme se konzervisati hemiskim sredstvima niti se sme veštački bojiti.
- 3.5 Kašasti sok od malina mora da sadrži suve materije najmanje 10%, mereno refraktrometom (računajući dodati 50% šećerni sirup).
- 3.6 Kašasti sok od malina može da sadrži ukupnih kiselina najviše 1% (izraženih u limunskoj kiselini).
- 3.7 Kašastom soku od malina može se dodavati askorbinska kiselina u količini najmanje 150 mp na litar soka.

**4 Sirovina**

- 4.1 Za proizvodnju kašastog soka od maline upotrebljavaju se sveži, dobro sazreli, potpuno zdravi i oprani plodovi maline.
- 4.2 Dozvoljava se upotreba brzo duboko smrznutih malina, ili brzo duboko smrznute kaše od malina u limenoj ambalaži, konzervisane sterilizacijom — toplotom, kao sirovine za proizvodnju kašastog soka od malina.

**5 Ambalaža**

- 5.1 Kašasti sok od malina pakuje se u hermetički zatvorenu besprekornu ambalažu od stakla ili lima.
- 5.2 Limena ambalaža može biti spravljena od belog ili aluminijumskog lima, zaštićena neškodljivim lakom, otpornim prema kiselinama ili sumpornim jedinjenjima
- 5.3 Kašasti sok od malina pakuje se u limene kutije sadržine 250, 500, 1000, 2000 i 5000 cm<sup>3</sup>, odnosno u boce od stakla sadržine 100, 200, 500 i 1000 cm<sup>3</sup>.

**6 Smeštanje i čuvanje**

Proizvod se smešta i čuva u čistoj, suvoj, promajnoj prostoriji, zamračenoj i zaštićenoj od neposrednog dejstva sunčanih zrakova.

**7 Rok garancije**

Ako se proizvod čuva na način predviđen u tač. 6 ovog standarda, proizvođač garantuje za njegovu trajnost 12 meseci od dana proizvodnje.

**8 Proveravanje kvaliteta**

Proveravanje kvaliteta vrši se prema opštim propisima JUS E.H2.005 tač. 6.

**9 Označavanje**

- 9.1 Na svakom originalnom pakovanju moraju biti naznačeni sledeći podaci:
- naziv i mesto proizvođača,
  - sadržina dodatog šećernog sirupa i askorbinske kiseline,
  - neto sadržaj u kilopondima ili litrima,
  - datum proizvodnje,
  - kratko uputstvo za upotrebu.
- 9.2 Ukoliko je kao sirovina poslužio polufabrikat od malina u smislu čl. 4.2 ovog standarda, onda to mora biti posebno deklarirano.
- 9.3 Proizvod namenjen izvozu mora da nosi na originalnom pakovanju »Yugoslavia«.



Predlog br. 3231

KAŠASTI SOK OD KUPINA

DK 664.862

JUS E.H9.062

Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1 jul 1960

*U ovom standardu primenjene su jedinice veličina i njihove oznake po JUS A.A1.040 jedinica težine kilopond (kp) zamenjuje dosada upotrebljavanu jedinicu kilogram (kg).*

**1 Predmet standarda**

Ovaj standard se odnosi na gotov proizvod od kupina (kašasti sok od kupina) neposredno upotrebljiv za ishranu.

**2 Definicija**

Kašasti sok od kupina je gotov proizvod dobijen odgovarajućom preradom kupina ili kaše od kupina, sa ili bez dodatka šećernog sirupa i organskih kiselina, konzervisan fizičkim postupkom, tako da se neposredno može upotrebiti za ishranu.

**3 Tehnički propisi**

- 3.1 Kašasti sok od kupina mora da ima prirodnu boju i svojstven miris i ukus kupina od kojih je proizveden, a mora pokazivati i homogenu konzistenciju.
- 3.2 Kašasti sok od kupina sadrži pored ćeličnog soka i fino homogenisano meso od kupine.
- 3.3 Kašasti sok od kupina ne sme biti prevreo, niti u stanju vrenja ili pokazivati kakve druge znake kvarenja.
- 3.4 Kašasti sok od kupina mora da sadrži suve materije najmanje 11%, mereno refraktrometrom (računajući dodati 50% šećerni sirup).
- 3.5 Kašasti sok od kupina ne sme se konzervisati hemiskim sredstvima niti se sme veštački bojiti.
- 3.6 Kašasti sok od kupina može da sadrži ukupnih kiselina najviše 0,95% (izraženo u limunskoj kiselini).
- 3.7 Kašastom soku od kupina može se dodavati askorbinska kiselina u količini najmanje 150 mg na litar soka.

**4 Sirovina**

- 4.1 Za proizvodnju kašastog soka od kupina upotrebljavaju se sveži, dobro sazreli, potpuno zdravi i oprani plodovi kupina.
- 4.2 Dozvoljava se upotreba brzo duboko smrznutih kupina, ili brzo duboko smrznute kaše od kupina ili kaše od kupina u limenoj ambalaži, konzervisane sterilizacijom — toplotom, kao sirovina za proizvodnju kašastog soka od kupina.

**5 Ambalaža**

- 5.1 Kašasti sok od kupina pakuje se u hermetički zatvorenu besprekornu ambalažu od stakla ili lima.
- 5.2 Limena ambalaža može biti spravljena od belog ili aluminijumskog lima, zaštićenog neškodljivim lakom, otpornim prema kiselinama i sumpornim jedinjenjima.
- 5.3 Kašasti sok od kupina pakuje se u limene kutije sadržine 250, 500, 1000, 2000 i 5000 cm<sup>3</sup>, odnosno u boce od stakla sadržine 100, 200, 500 i 1000 cm<sup>3</sup>.

**6 Smeštanje i čuvanje**

Proizvod se smešta i čuva u čistoj, suvoj, promajnoj prostoriji, zamračenoj i zaštićenoj od neposrednog dejstva sunčanih zrakova.

**7 Rok garancije**

Ako se proizvod čuva na način predviđen u tač. 6 ovog standarda, proizvođač garantuje za njegovu trajnost 12 meseci od dana proizvodnje.

**8 Proveravanje kvaliteta**

Proveravanje kvaliteta vrši se prema opštim propisima JUS E. H2.005 tač. 6.

**9 Označavanje**

- 9.1 Na svakom originalnom pakovanju moraju biti naznačeni sledeći podaci:
- naziv proizvoda i vrsta voća iz koga je proizveden,
  - naziv i mesto proizvođača,
  - sadržina šećernog sirupa i askorbinske kiseline,
  - neto sadržina u kilopondima ili litrima,
  - datum proizvodnje,
  - kratko uputstvo za upotrebu.
- 9.2 Ukoliko je kao sirovina poslužio polufabrikat od kupina u smislu čl. 4.2 ovog standarda, onda to mora biti posebno deklarirano.
- 9.3 Proizvod namenjen izvozu mora da nosi na originalnom pakovanju oznaku »Yugoslavia«.





Predlog br. 3232

## KAŠASTI SOK OD MRKVE

DK 664.822  
JUS E.H5.072**Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1 jul 1960**

*U ovom standardu primenjene su jedinice veličina i njihove oznake po JUS A.A1.040 jedinica težine kilopond (kp) zamenjuje dosada upotrebljavanu jedinicu kilogram (kg).*

**1 Predmet standarda**

Ovaj standard odnosi se na gotov proizvod od mrkve (kašasti sok od mrkve), neposredno upotrebljiv za ishranu.

**2 Definicija**

Kašasti sok od mrkve je gotov proizvod dobijen odgovarajućom preradom mrkve ili kaše od mrkve, sa ili bez dodatka šećernog sirupa i organskih kiselina, konzervisan fizičkim postupkom, tako da se neposredno može upotrebiti za ishranu.

**3 Tehnički propisi**

- 3.1 Kašasti sok od mrkve mora da ima prirodnu boju i svojstven miris i ukus mrkve od koje je proizveden, a mora pokazivati homogenu konzistenciju.
- 3.2 Kašasti sok od mrkve sadrži, pored ćeličnog soka, i fino homogenisano meso mrkve.
- 3.3 Kašasti sok od mrkve ne sme biti prevreo niti u stanju vrenja ili pokazivati kakve druge znake kvarenja.
- 3.4 Kašasti sok od mrkve mora da sadrži suve materije najmanje 11%, mereno refraktometrom (računajući dodati 50% šećerni sirup).
- 3.5 Kašasti sok od mrkve ne sme se konzervisati hemiskim sredstvima, niti se sme veštački bojiti.
- 3.6 Kašasti sok od mrkve može da sadrži ukupnih kiselina najviše 0,55% (izraženo u limunskoj kiselini).
- 3.7 Kašastom soku od mrkve može se dodati askorbinska kiselina u količini najmanje 150 mp na litar soka.

**4 Sirovine**

- 4.1 Za proizvodnju kašastog soka od mrkve upotrebljavaju se sveži, dobro sazreli, potpuno zdravi i oprani plodovi mrkve.
- 4.2 Dozvoljava se upotreba brzo duboko smrznute mrkve, ili brzo duboko smrznute kaše od mrkve ili kaše od mrkve u limenoj ambalaži, konzervisane sterilizacijom — toplotom, kao sirovine za proizvodnju kašastog soka od mrkve.

**5 Ambalaža**

- 5.1 Kašasti sok od mrkve pakuje se u hermetički zatvorenu, bezprekornu ambalažu od stakla ili lima.
- 5.2 Limena ambalaža može biti spravljena od belog lima ili aluminijumskog lima, zaštićena neškodljivim lakom, otpornim prema kiselinama i sumpornim jedinjenjima.
- 5.3 Kašasti sok od mrkve pakuje se u limene kutije sadržine 250, 500, 1000 i 5000 cm<sup>3</sup>, odnosno u boce od stakla sadržine 100, 200, 500 i 1000 cm<sup>3</sup>.

**6 Smeštanje i čuvanje**

Proizvod se smešta i čuva u čistoj, suvoj, promajnoj prostoriji, zamračenoj i zaštićenoj od neposrednog dejstva sunčanih zrakova.

**7 Rok garancije**

Ako se proizvod čuva na način predviđenog u tački 6 ovog standarda, proizvođač garantuje za njegovu trajnost 12 meseci od dana proizvodnje.

**8 Proveravanje kvaliteta**

Proveravanje kvaliteta vrši se prema opštim propisima JUS E.H2.005. tač. 6.

**9 Označavanje**

- 9.1 Na svakom originalnom pakovanju moraju biti naznačeni sledeći podaci:
- naziv proizvoda i vrsta povrća iz koga je proizveden,
  - naziv i mesto proizvođača,
  - sadržina dodatog šećernog sirupa i askorbinske kiseline,
  - neto sadržaj u kilopondima ili litrima.
- 9.2 Ukoliko je kao sirovina poslužio polufabrikat od mrkve u smislu čl. 4.2 ovog standarda, onda to mora biti posebno deklarirano.
- 9.3 Proizvod namenjen izvozu mora da nosi na originalnom pakovanju oznaku »Yugoslavia«.



Predlog br. 3233

KAŠASTI SOK OD PARADAJZA

DK 664.823  
JUS E.H5.073Krajnji rok za dostavljanje primedbi: 1 jul 1960

*U ovom standardu primenjene su jedinice veličina i njihove oznake po JUS A.A1.040 jedinica težine kilopond (kp) zamenjuje dosada upotrebljavanu jedinicu kilogram (kg).*

**1 Predmet standarda**

Ovaj standard odnosi se na gotov proizvod od paradajza (kašasti sok od paradajza), neposredno upotrebljiv za ishranu.

**2 Definicija**

Kašasti sok od paradajza je gotov proizvod dobijen odgovarajućom preradom paradajza ili kaše od paradajza, sa ili bez dodatka šećernog sirupa i organskih kiselina, konzervisan fizičkim postupkom, tako da se neposredno može upotrebiti za ishranu.

**3 Tehnički propisi**

3.1 Kašasti sok od paradajza mora da ima prirodnu boju i svojstveni miris i ukus paradajza od kojeg je proizveden, a mora pokazivati i homogenu konzistenciju.

3.2 Kašasti sok od paradajza sadrži, pored ćeličnog soka, i fino homogenisano meso paradajza.

3.3 Kašasti sok od paradajza ne sme biti prevreo, niti biti u stanju vrenja ili pokazivati kakve druge znake kvarenja.

3.4 Kašasti sok od paradajza mora da sadrži suve materije najmanje 6%, mereno refraktometrom (računajući dodatni 50% šećerni sirup).

3.5 Kašasti sok od paradajza ne sme se konzervisati hemiskim sredstvima, niti se sme veštački bojiti

3.6 Kašastom soku od paradajza može se dodavati kuhinjska so i biber i to: soli najviše 600 mp % a bibera najviše 160 mp % na 1 litar soka.

3.7 Kašasti sok od paradajza može da sadrži ukupnih kiselina najviše 0,55 % (izraženo u limunskoj kiselini).

3.8 Kašastom soku od paradajza sme se dodati askorbinska kiselina u količini najmanje 150 mp na litar soka.

**4 Sirovine**

4.1 Za proizvodnju kašastog soka od paradajza upotrebljavaju se sveži, dobro sazreli, potpuno zdravi i oprani plodovi paradajza.

4.2 Dozvoljava se upotreba brzo duboko smrznutog paradajza, ili brzo duboko smrznute kaše od paradajza ili kaše od paradajza u limenoj ambalaži, konzervisane sterilizacijom — toplotom, kao sirovine za proizvodnju kašastog soka od paradajza.

**5 Ambalaža**

5.1 Kašasti sok paradajza pakuje se u hermetički zatvorenu bezprekornu ambalažu od stakla ili lima.

5.2 Limena ambalaža može biti spravljena od belog lima ili aluminijumskog lima, zaštićena neškodljivim lakom, otpornim prema kiselinama i sumpornim jedinjenjima.

5.3 Kašasti sok od paradajza pakuje se u limene kutije sadržine 250, 500, 1000, 2000, 5000 cm<sup>3</sup>, odnosno u boce od stakla sadržine 100, 200, 500 i 1000 cm<sup>3</sup>.

**6 Smeštanje i čuvanje**

Proizvod se smešta i čuva u čistoj, suvoj, promajnoj prostoriji, zamračenoj i zaštićenoj od neposrednog dejstva sunčanih zrakova.

**7 Rok garancije**

Ako se proizvod čuva na način predviđen u tački 6 ovog standarda, proizvođač garantuje za njegovu trajnost 12 meseci od dana proizvodnje.

**8 Proveravanje kvaliteta**

Proveravanje kvaliteta vrši se prema opštim propisima JUS E.H2.005 tač. 6.

**9 Označavanje**

9.1 Na svakom originalnom pakovanju moraju biti naznačeni sledeći podaci:

- naziv proizvoda i vrsta povrća iz koga je proizveden,
- naziv i mesto proizvođača,
- sadržina dodate soli i askorbinske kiseline,
- neto sadržaj u kilopondima ili litrima,
- datum proizvodnje,
- kratko uputstvo za upotrebu.

9.2 Ukoliko je kao sirovina poslužio polufabrikat od paradajza u smislu čl. 4.2 ovog standarda, onda to mora biti posebno deklarirano.

9.3 Proizvod namenjen izvozu mora da nosi na originalnom pakovanju oznaku »Yugoslavia«.



Predlog br. 3234


TOPLJIVI UMETCI ZA OSIGURAČE TIPA B

DK 621.316.923.3  
JUS N.E5.020Krajnji rok za dostavljanje primedaba: 1 jun 1960**1 Predmet standarda**

Ovaj standard odnosi se na topljive umetke za osigurače tipa B, koji se upotrebljavaju u električnim instalacijama nazivnog napona do 250 V.

**2 Oblik i mere**

2.1 Topljivi umetci za osigurače tipa B izrađuju se u 5 veličina oblika prema crtežu.

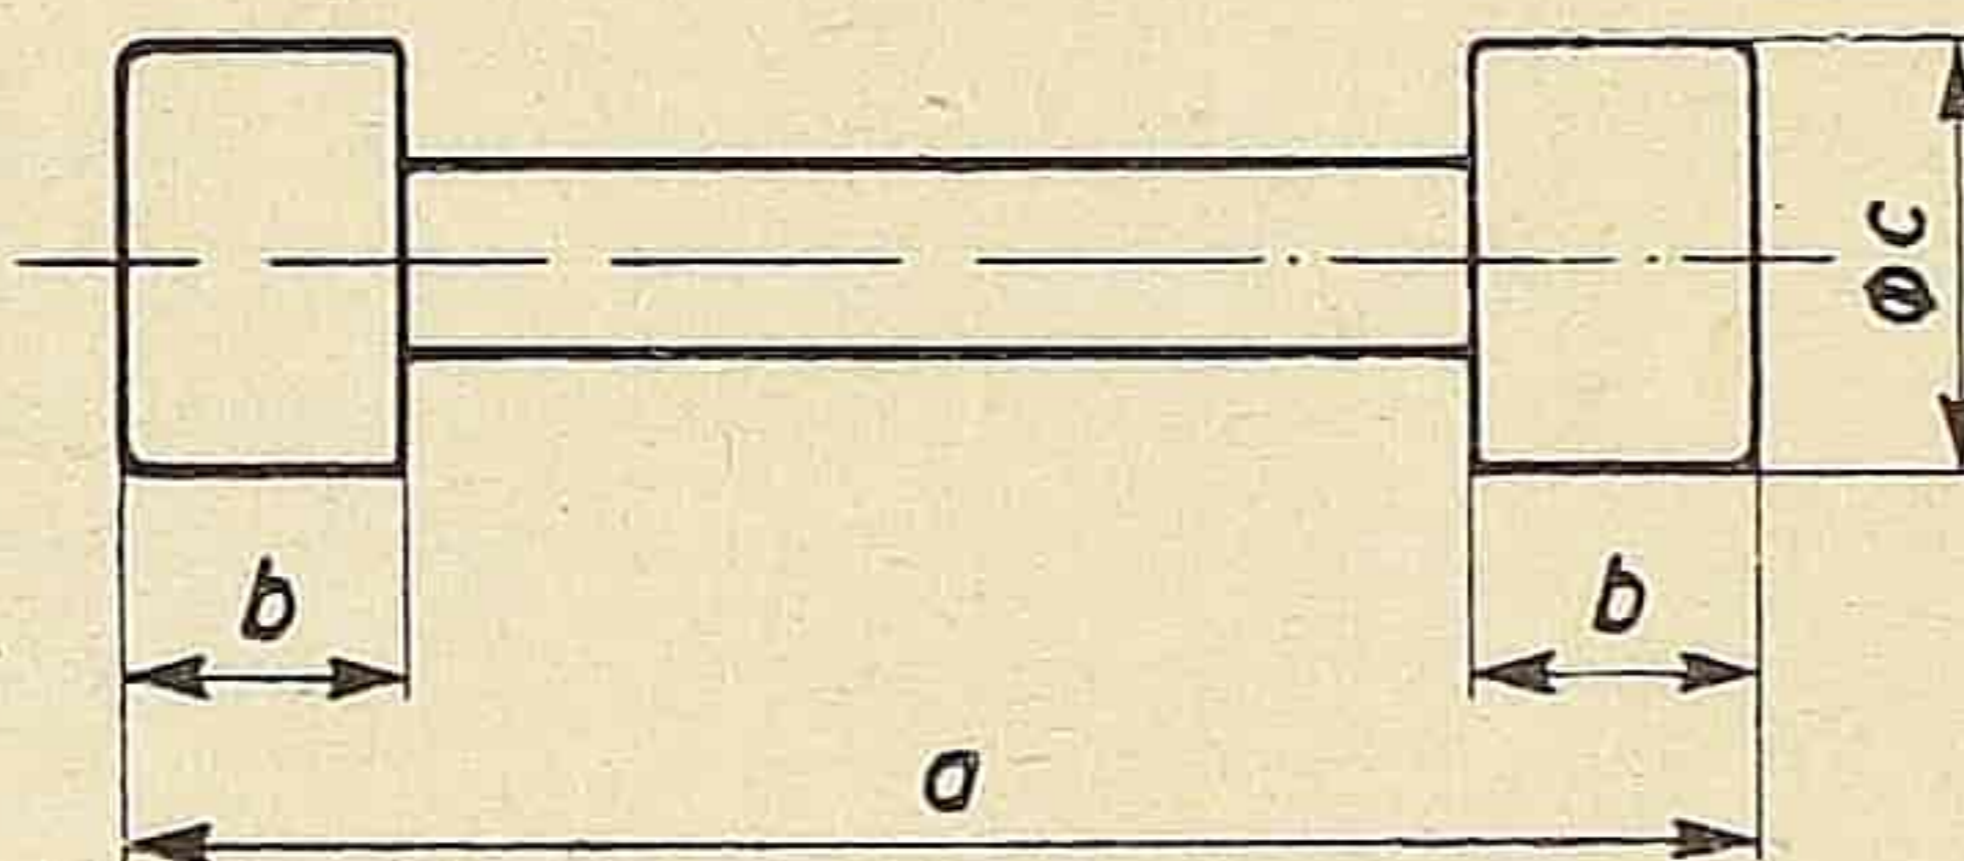

2.2 Glavne mere i tolerancije date su u tabeli.

Nazivna struja A	a mm	b mm	c mm
5	23 <sup>+0</sup> <sub>-0,8</sub>	5 <sup>+0,2</sup> <sub>-0,6</sub>	6,3 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>
10	23 <sup>+0</sup> <sub>-0,8</sub>	5 <sup>+0,2</sup> <sub>-0,6</sub>	8,5 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>
16	25,8 <sup>+0,4</sup> <sub>-0,4</sub>	6,3 <sup>+0,4</sup> <sub>-0,4</sub>	10,3 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>
31,5	29 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,5</sub>	8 <sup>+0,3</sup> <sub>-0,5</sub>	12,7 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>
63	58 <sup>+0,1</sup> <sub>-2,0</sub>	16 <sup>+0,2</sup> <sub>-0,6</sub>	22,2 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>

Između čeonih kontakta prečnik umetka nije propisan, ali mora biti manji od kote c.

**3 Izrada**

Topljivi umetci po ovome standardu moraju u svemu odgovarati JUS N.E5.005 — Osigurači sa topljivim umetkom za električne instalacije, propisi za izradu i ispitivanje.

**4 Označavanje**

U tehničkoj i drugoj dokumentaciji i u porudžbinama topljivi umetak za osigurač tipa B po ovome standardu označava se

**Umetak B I<sub>n</sub> JUS N. E5.020**

gde je I<sub>n</sub> nazivna struja umetka, u A.

Primer: Topljivi umetak za osigurač tipa B nazivne struje 16 A označava se:

**Umetak B 16 JUS N.E5.020**



Predlog br. 3235

## OSNOVE OSIGURAČA TIPA D 27 i D 33, 500 V ZA PRIKLJUČIVANJE SA PREDNJE STRANE

DK 621.316.923.3  
JUS N.E5.030

Kranji rok za dostavljanje primedaba : 1 jun 1960


## 1 Predmet standarda

Ovaj standard odnosi se na osnove osigurača tipa D za 25 i 63 A, 500 V za priključivanje sa prednje strane. Ovi osigurači upotrebljavaju se u električnim instalacijama nazivnog napona do 500 V.

## 2 Oblik i mere

2.1 Osnove osigurača tipa D po ovom standardu izrađuju se u dve veličine, oblika prema crtežu.

Dužina navoja najmanje 7 mm od gornje ivice

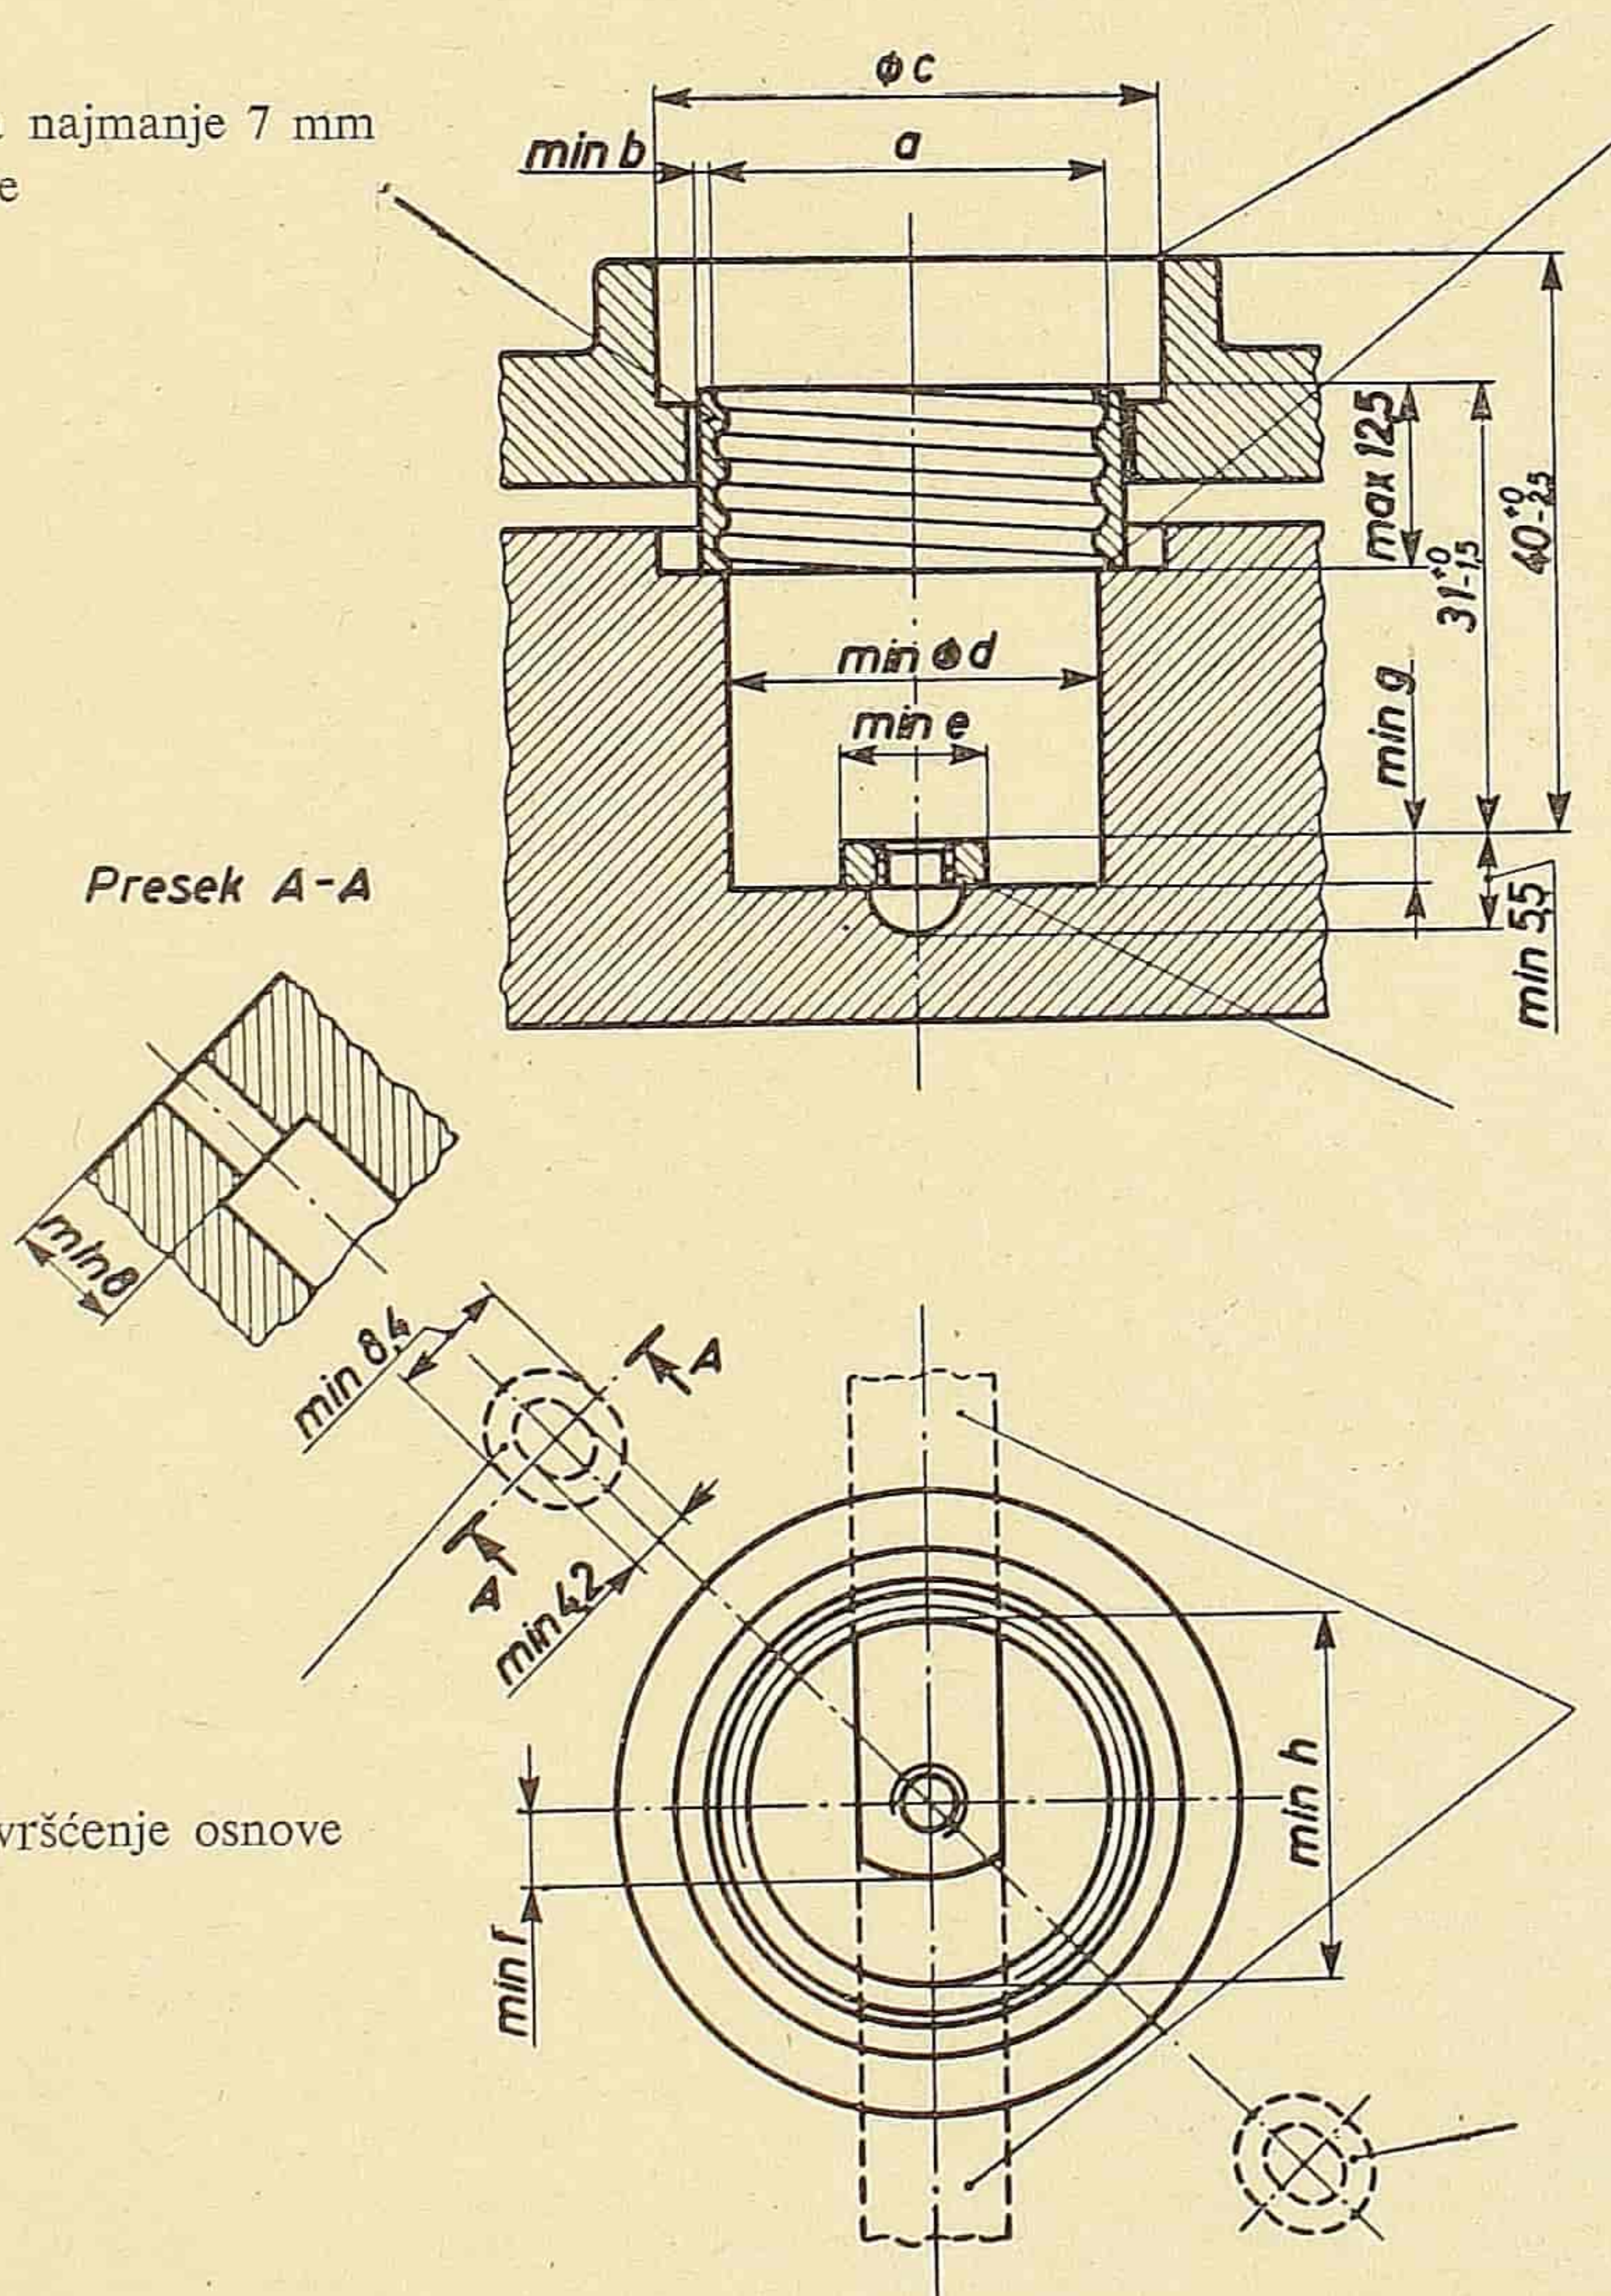

Ivica lako zaobljena

Donji deo košuljice sa navojem i gornji deo nosača košuljice mora biti konstruisan tako da se granično merilo »ide« prema JUS N.E5.080 može potpuno uvući

Vitvortov navoj 3/16" koncentrično postavljen u odnosu na košuljicu sa navojem: dužina navoja mora biti najmanje jednaka koti  $g - 0,3$  mm

Presek spone najmanje  $S$  mm<sup>2</sup>

Rupa za pričvršćenje osnove

Rupe mogu biti ovalne ili u obliku preseza

2.2 Glavne mere i tolerancije date su u tabeli

Tip	a	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	S mm <sup>2</sup>
D 27	E 27	0,4	35 + 2 - 0	25,5	10	5	2,2	24,5	15
D 33	E 33	0,5	45 + 2,5 - 0	31,5	12	6	3,2	30,5	30



### 3 Izrada

Osnove osigurača po ovome standardu moraju u svemu odgovarati JUS N.E5.005 — Osigurači sa topljivim umetkom za električne instalacije, propisi za izradu i ispitivanje.

### 4 Označavanje

U tehničkoj i drugoj dokumentaciji i u porudžbinama osnova osigurača tipa D po ovom standardu označava se:

**Osnova osigurača D  $I_n$  IUS N. E5.030**

gde je  $I_n$  nazivna struja osnove, u A.

Primer: Osnova osigurača tipa D nazivne struje 25 A i nazivnog napona 500 V za priključivanje sa prednje strane, označava se:

**Osnova osigurača D 25 JUS N. E5.030**



Predlog br. 3236

OSNOVE OSIGURAČA TIPA D 1 1/4" i D 2", 500 V  
ZA PRIKLJUČIVANJE SA PREDNJE STRANEDK 621.316.923.3  
JUS N.E5.031


Krajnji rok za dostavljanje primedaba: 1 jun 1960

## 1 Predmet standarda

Ovaj standard odnosi se na osnove osigurača tipa D za 100 i 200 A, 500 V sa priključivanjem sa prednje strane. Ovi osigurači upotrebljavaju se u električnim instalacijama nazivnog napona do 500 V.

## 2 Oblik i mere

2.1 Osnove osigurača tipa D po ovom standardu izrađuju se u dve veličine, oblika prema crtežu.

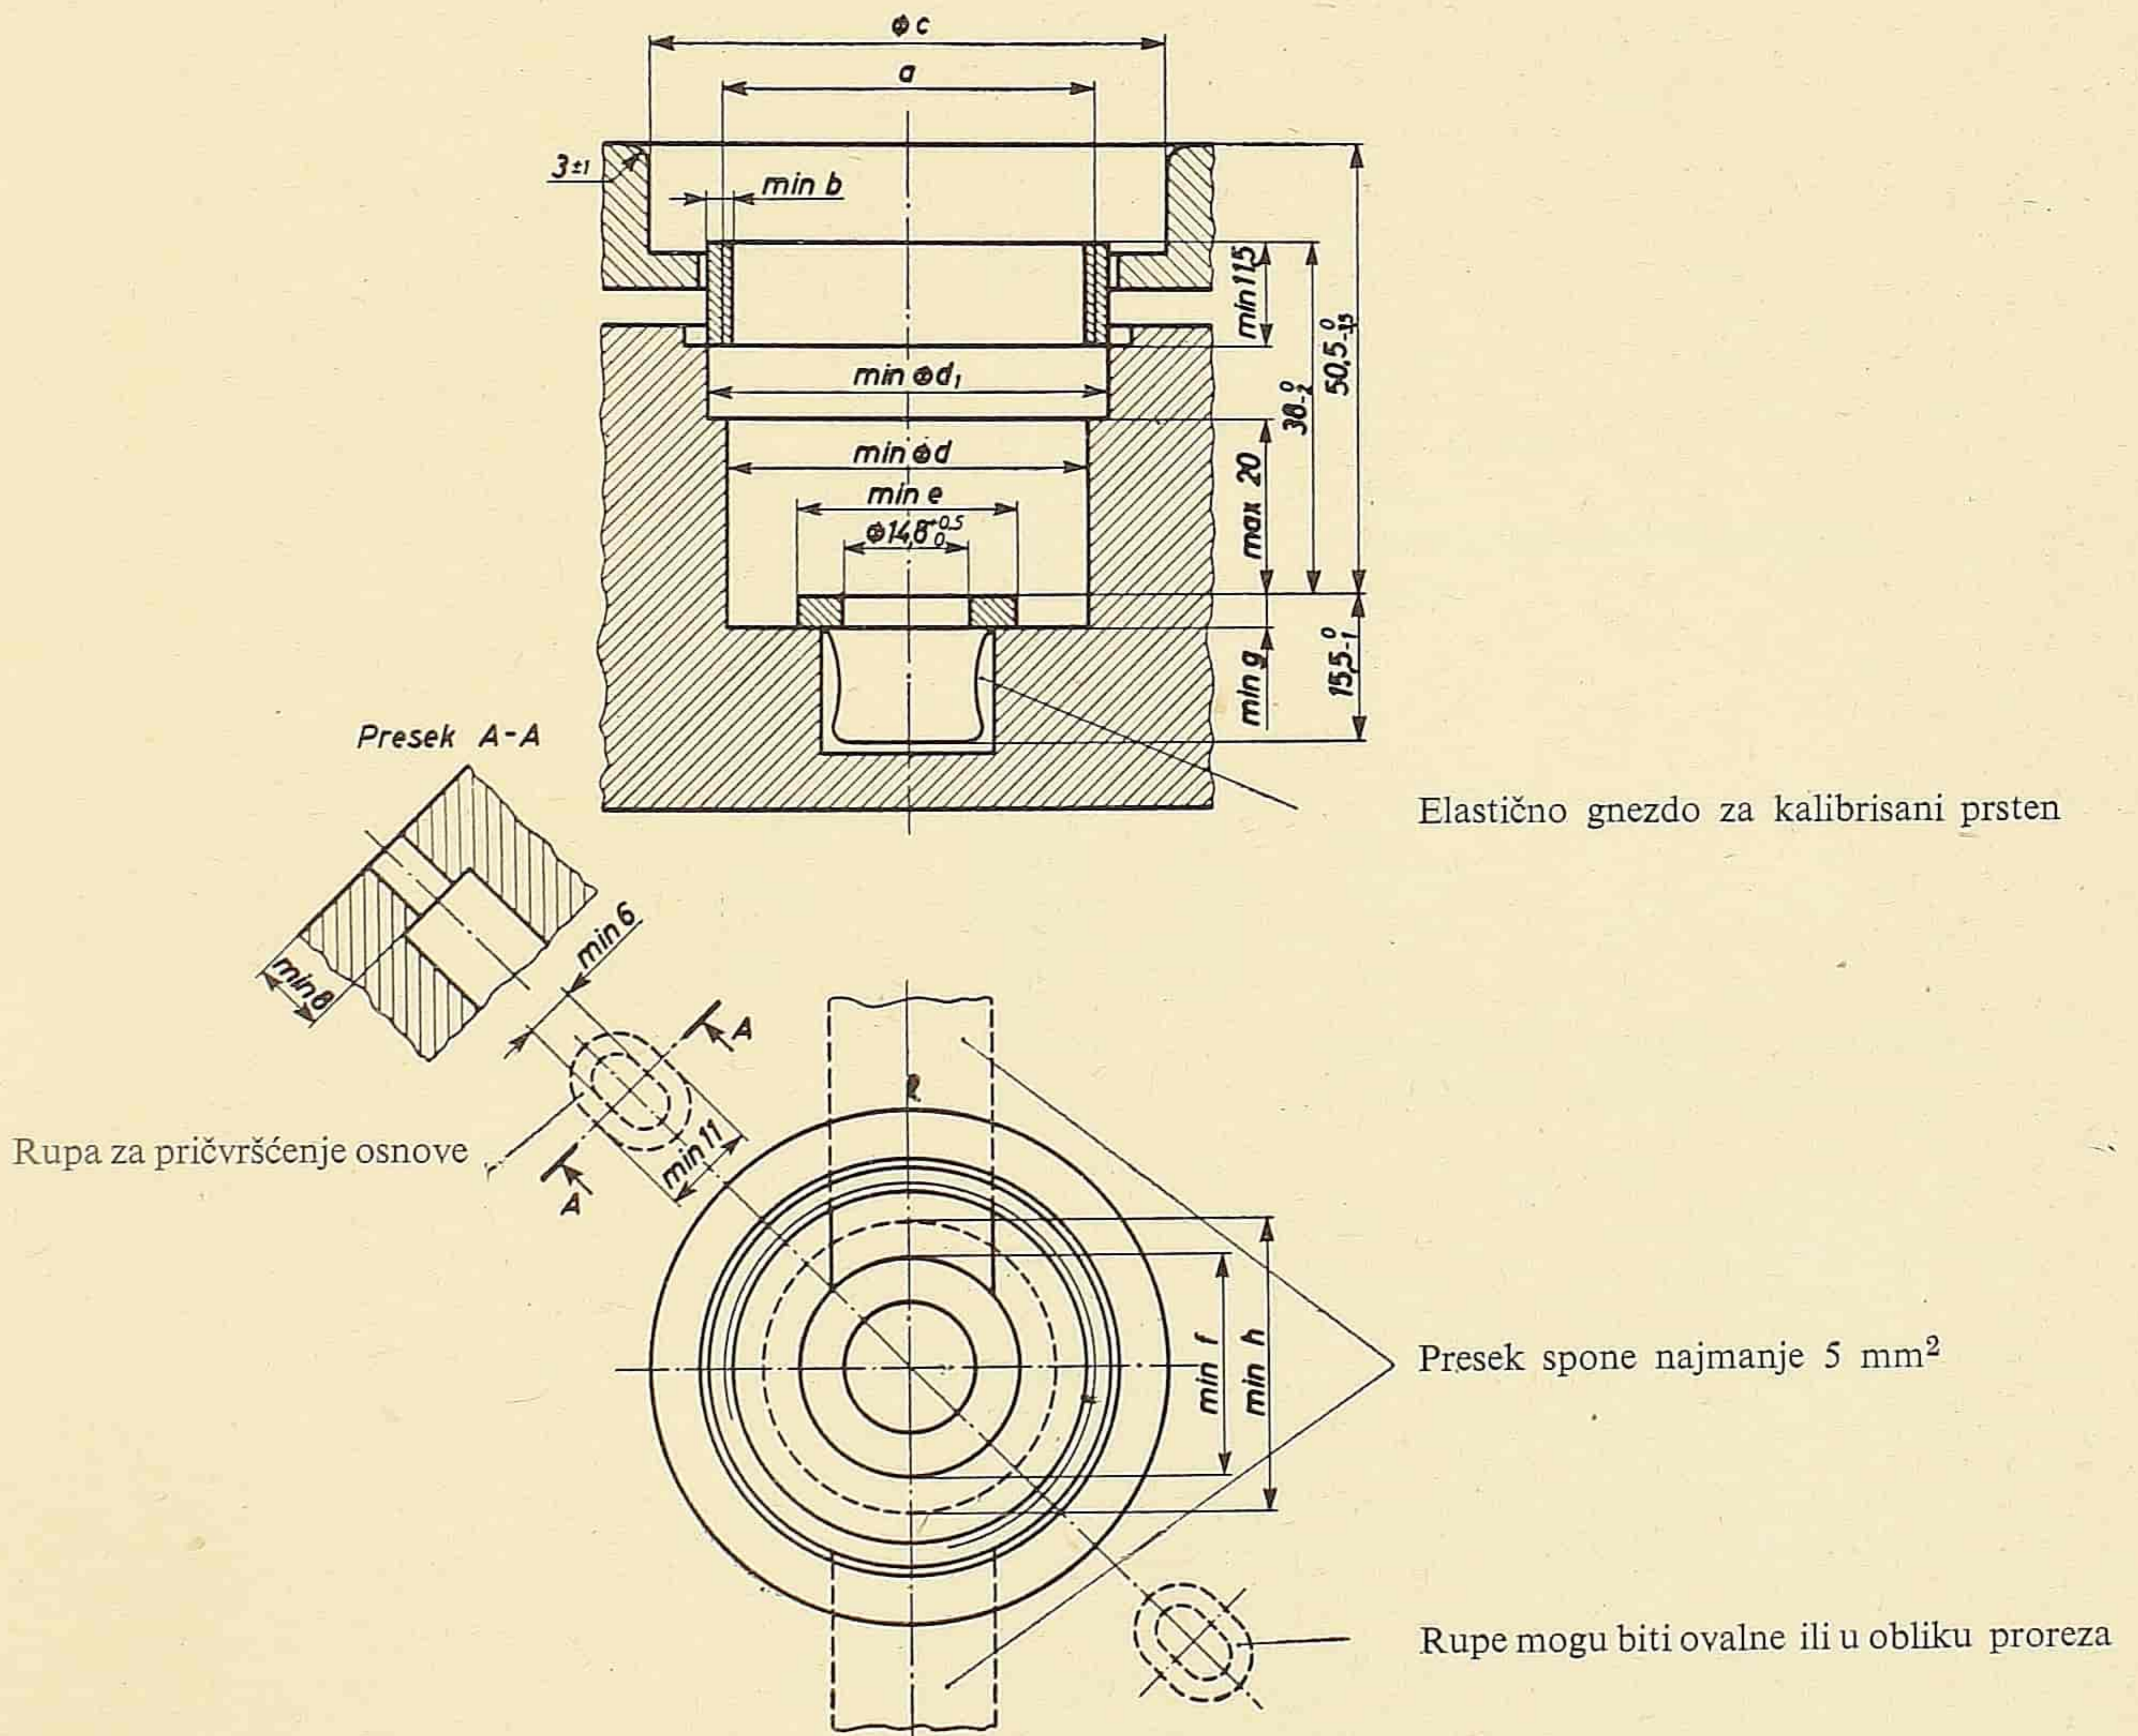

2.2 Glavne mere i tolerancije date su u tabeli.

Tip	a	b mm	c mm	d mm	d <sub>1</sub> mm	e mm	f mm	g mm	h mm	S mm <sup>2</sup>
D 1 1/4"	R 1 1/4"	2,0	57 <sup>+3</sup> -0	40	44	24	24	3	32	60
D 2"	R 2"	2,5	76 <sup>+4</sup> -0	55	62	30	34	4	42	100



### 3 Izrada

Osnove osigurača po ovom standardu moraju u svemu odgovarati JUS N.E5.005 — Osigurači sa topljivim umetkom za električne instalacije, propisi za izradu i ispitivanje.

### 4 Označavanje

U tehničkoj i drugoj dokumentaciji i u porudžbinama osnova osigurača tipa D po ovom standardu označava se:

**Osnova osigurača D  $I_n$  JUS N. E5.031**

gde je  $I_n$  nazivna struja osnove u A.

Primer: Osnova osigurača tipa D nazivne struje 100 A i nazivnog napona 500 V za priključivanje sa prednje strane označava se:

**Osnova osigurača D 100 JUS N. E5.031**



Predlog br. 3237

OSNOVE OSIGURAČA TIPA D 27 D 33, 500 V  
ZA PRIKLJUČIVANJE SA ZADNJE STRANEDK 621.316.923.3  
JUS N.E5.032


Krajnji rok za dostavljanje primedaba: 1 jun 1960

## 1 Predmet standarda

Ovaj standard odnosi se na osnove osigurača tipa D za 25 i 63 A, 500 V za priključivanje sa zadnje strane. Ovi osigurači upotrebljavaju se u električnim instalacijama nazivnog napona do 500 V.

## 2 Oblik i mere

2.1 Osnove osigurača tipa D po ovom standardu izrađuju se u dve veličine oblika prema crtežu.

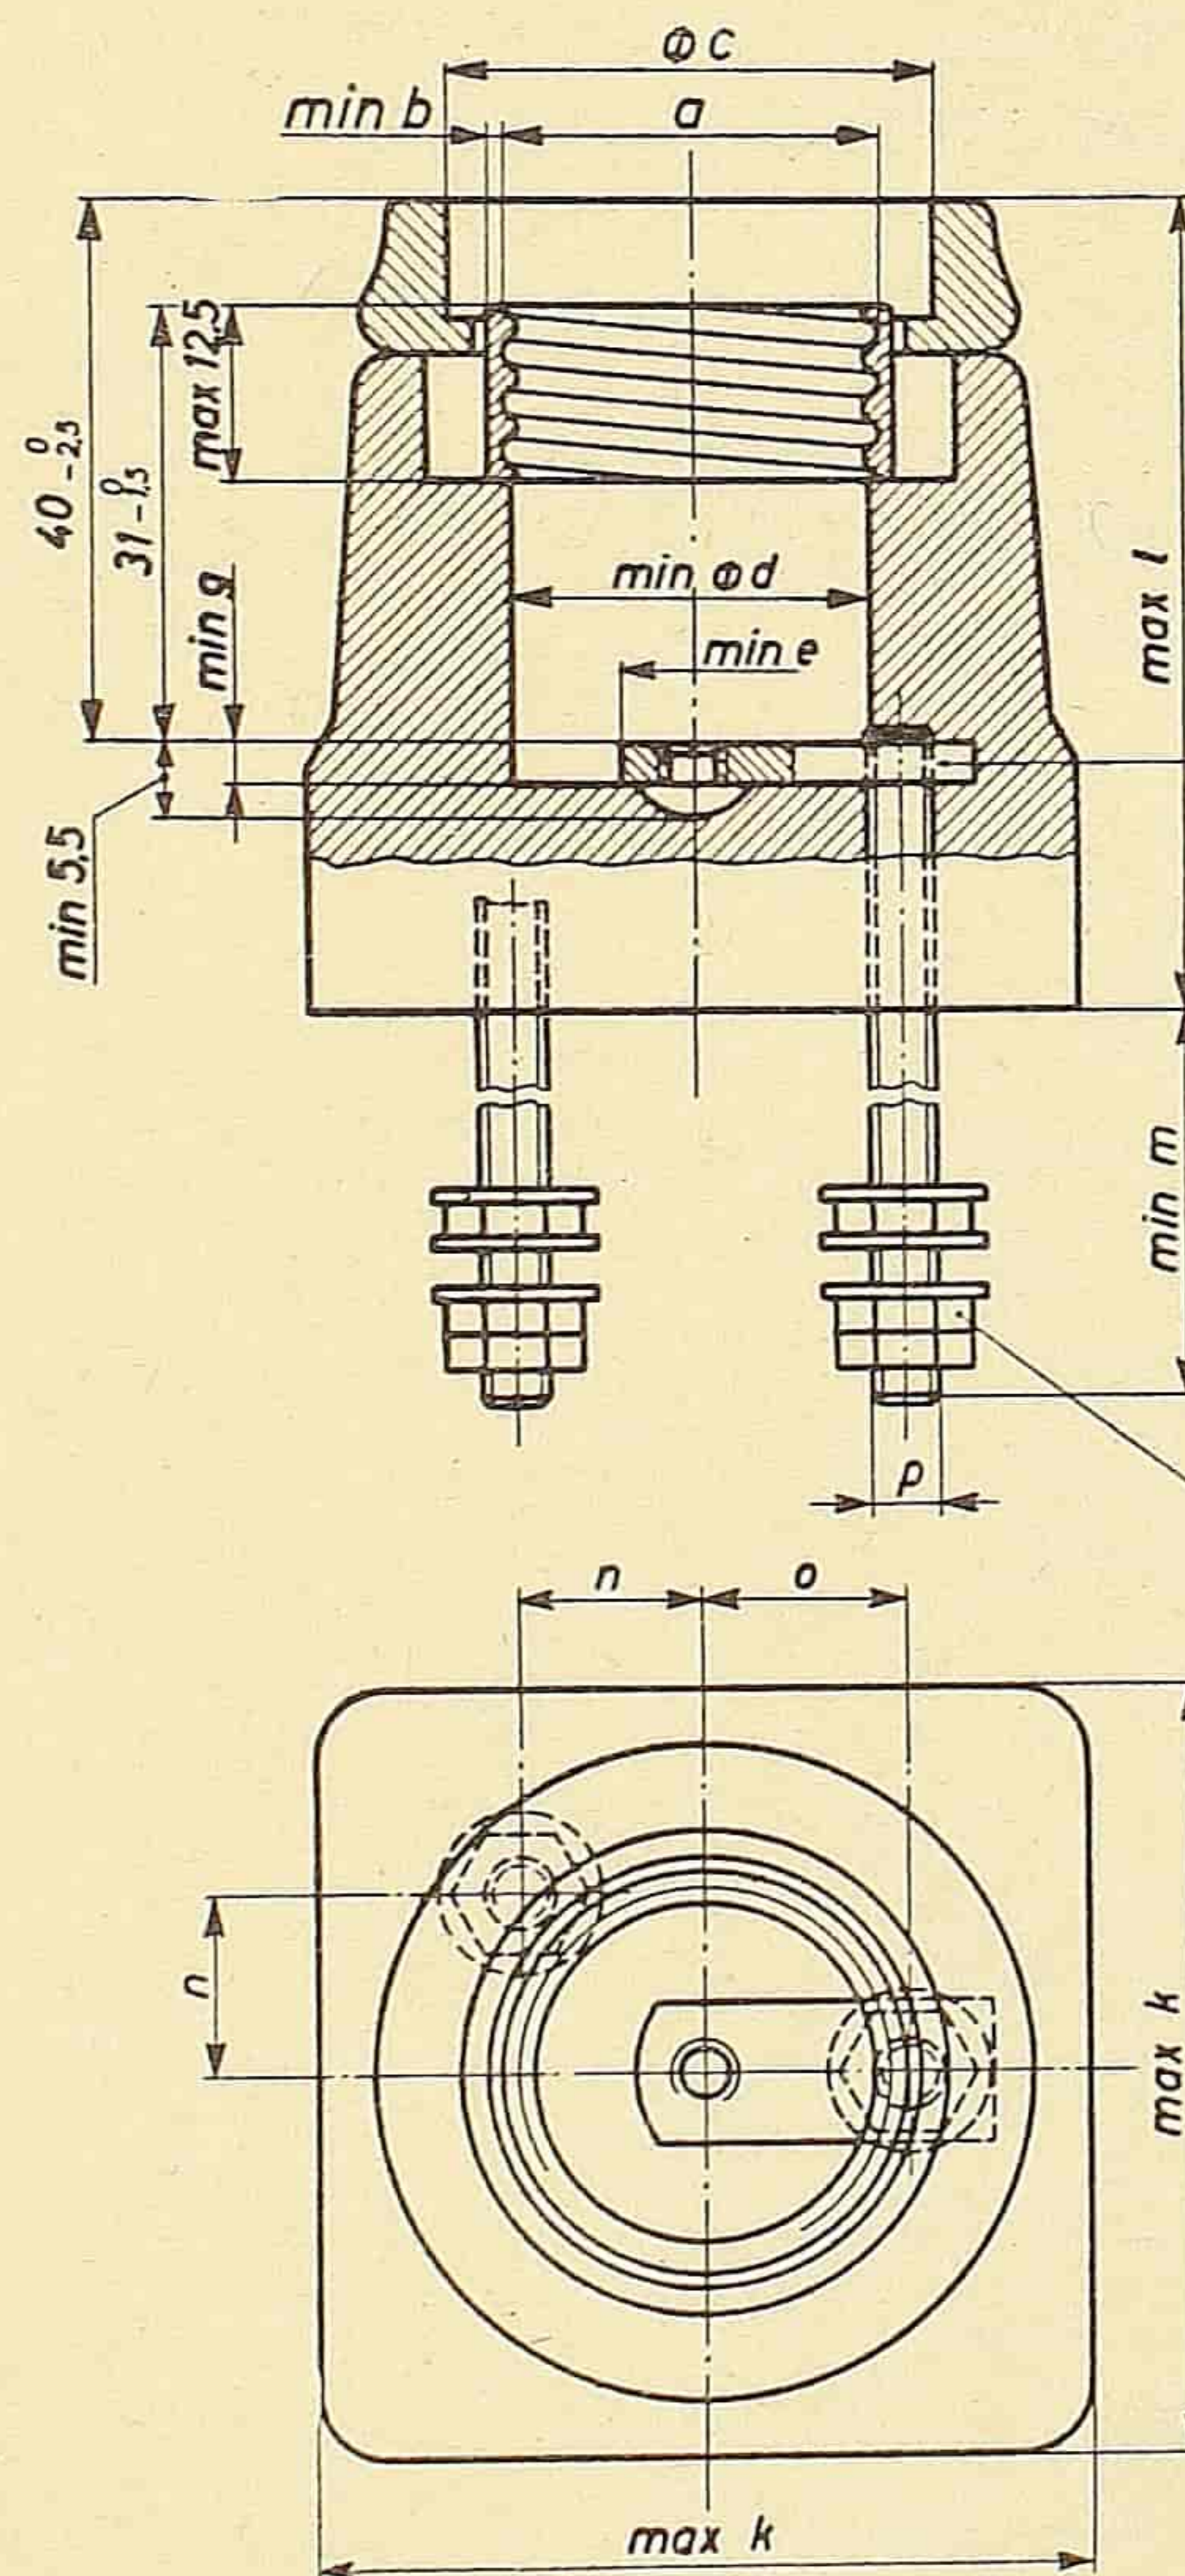

Svornjaci dobro učvršćeni na delove kontakta

Spoj osiguran blokiranim navrtkama ili elastičnom podložnom pločicom

2.2 Glavne mere i tolerancije date su u tabelama.

Tip	a	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	S mm <sup>2</sup>
D 27	E 27	0,4	35 <sup>+2</sup> <sub>-0</sub>	25,5	10	5	2,5	24,5	15
D 33	E 33	0,5	42 <sup>+2,5</sup> <sub>-0</sub>	31,5	12	6	3,5	30,5	30



Tip	k mm	l mm	m mm	n mm	o mm	p
D 27	55	58	30	13 <sup>+0,5</sup> <sub>-0,5</sub>	14 <sup>+0,5</sup> <sub>-0,5</sub>	M 5
D 33	65	58	35	16 <sup>+0,5</sup> <sub>-0,5</sub>	18 <sup>+0,5</sup> <sub>-0,5</sub>	M 6

### 3 Izrada

Osnove osigurača po ovom standardu moraju u svemu odgovarati JUS N.E5.005 — Osigurači sa topljivim umetkom za električne instalacije, propisi za izradu i ispitivanje.

### 4 Označavanje

U tehničkoj i drugoj dokumentaciji i u porudžbinama osnova osigurača tipa D po ovom standardu označava se:

**Osnova osigurača D  $I_n$  JUS N. E5.032**

gde je  $I_n$  nazivna struja osnove u A.

Primer: Osnova osigurača tipa D nazivne struje 25 A, nazivnog napona 500 V za priključivanje sa zadnje strane, označava se:

**Osnova osigurača D 25 JUS N. E5.032**



Predlog br. 3238

OSNOVE OSIGURAČA TIP A D 1 1/4" I D 2",  
500 V, ZA PRIKLJUČIVANJE SA ZADNJE STRANE

DK 621.316.923.3  
JUS N.E5.033


Krajnji rok za dostavljanje primedaba: 1 jun 1960

## 1 Predmet standarda

Ovaj standard odnosi se na osnove osigurača tipa D za 100 i 200 A, 500 V za priključivanje sa zadnje strane. Ovi osigurači upotrebljavaju se u električnim instalacijama nazivnog napona do 500 V.

## 2 Oblik i mere

2.1 Osnove osigurača tipa D po ovom standardu izrađuju se u dve veličine, oblika prema crtežu.

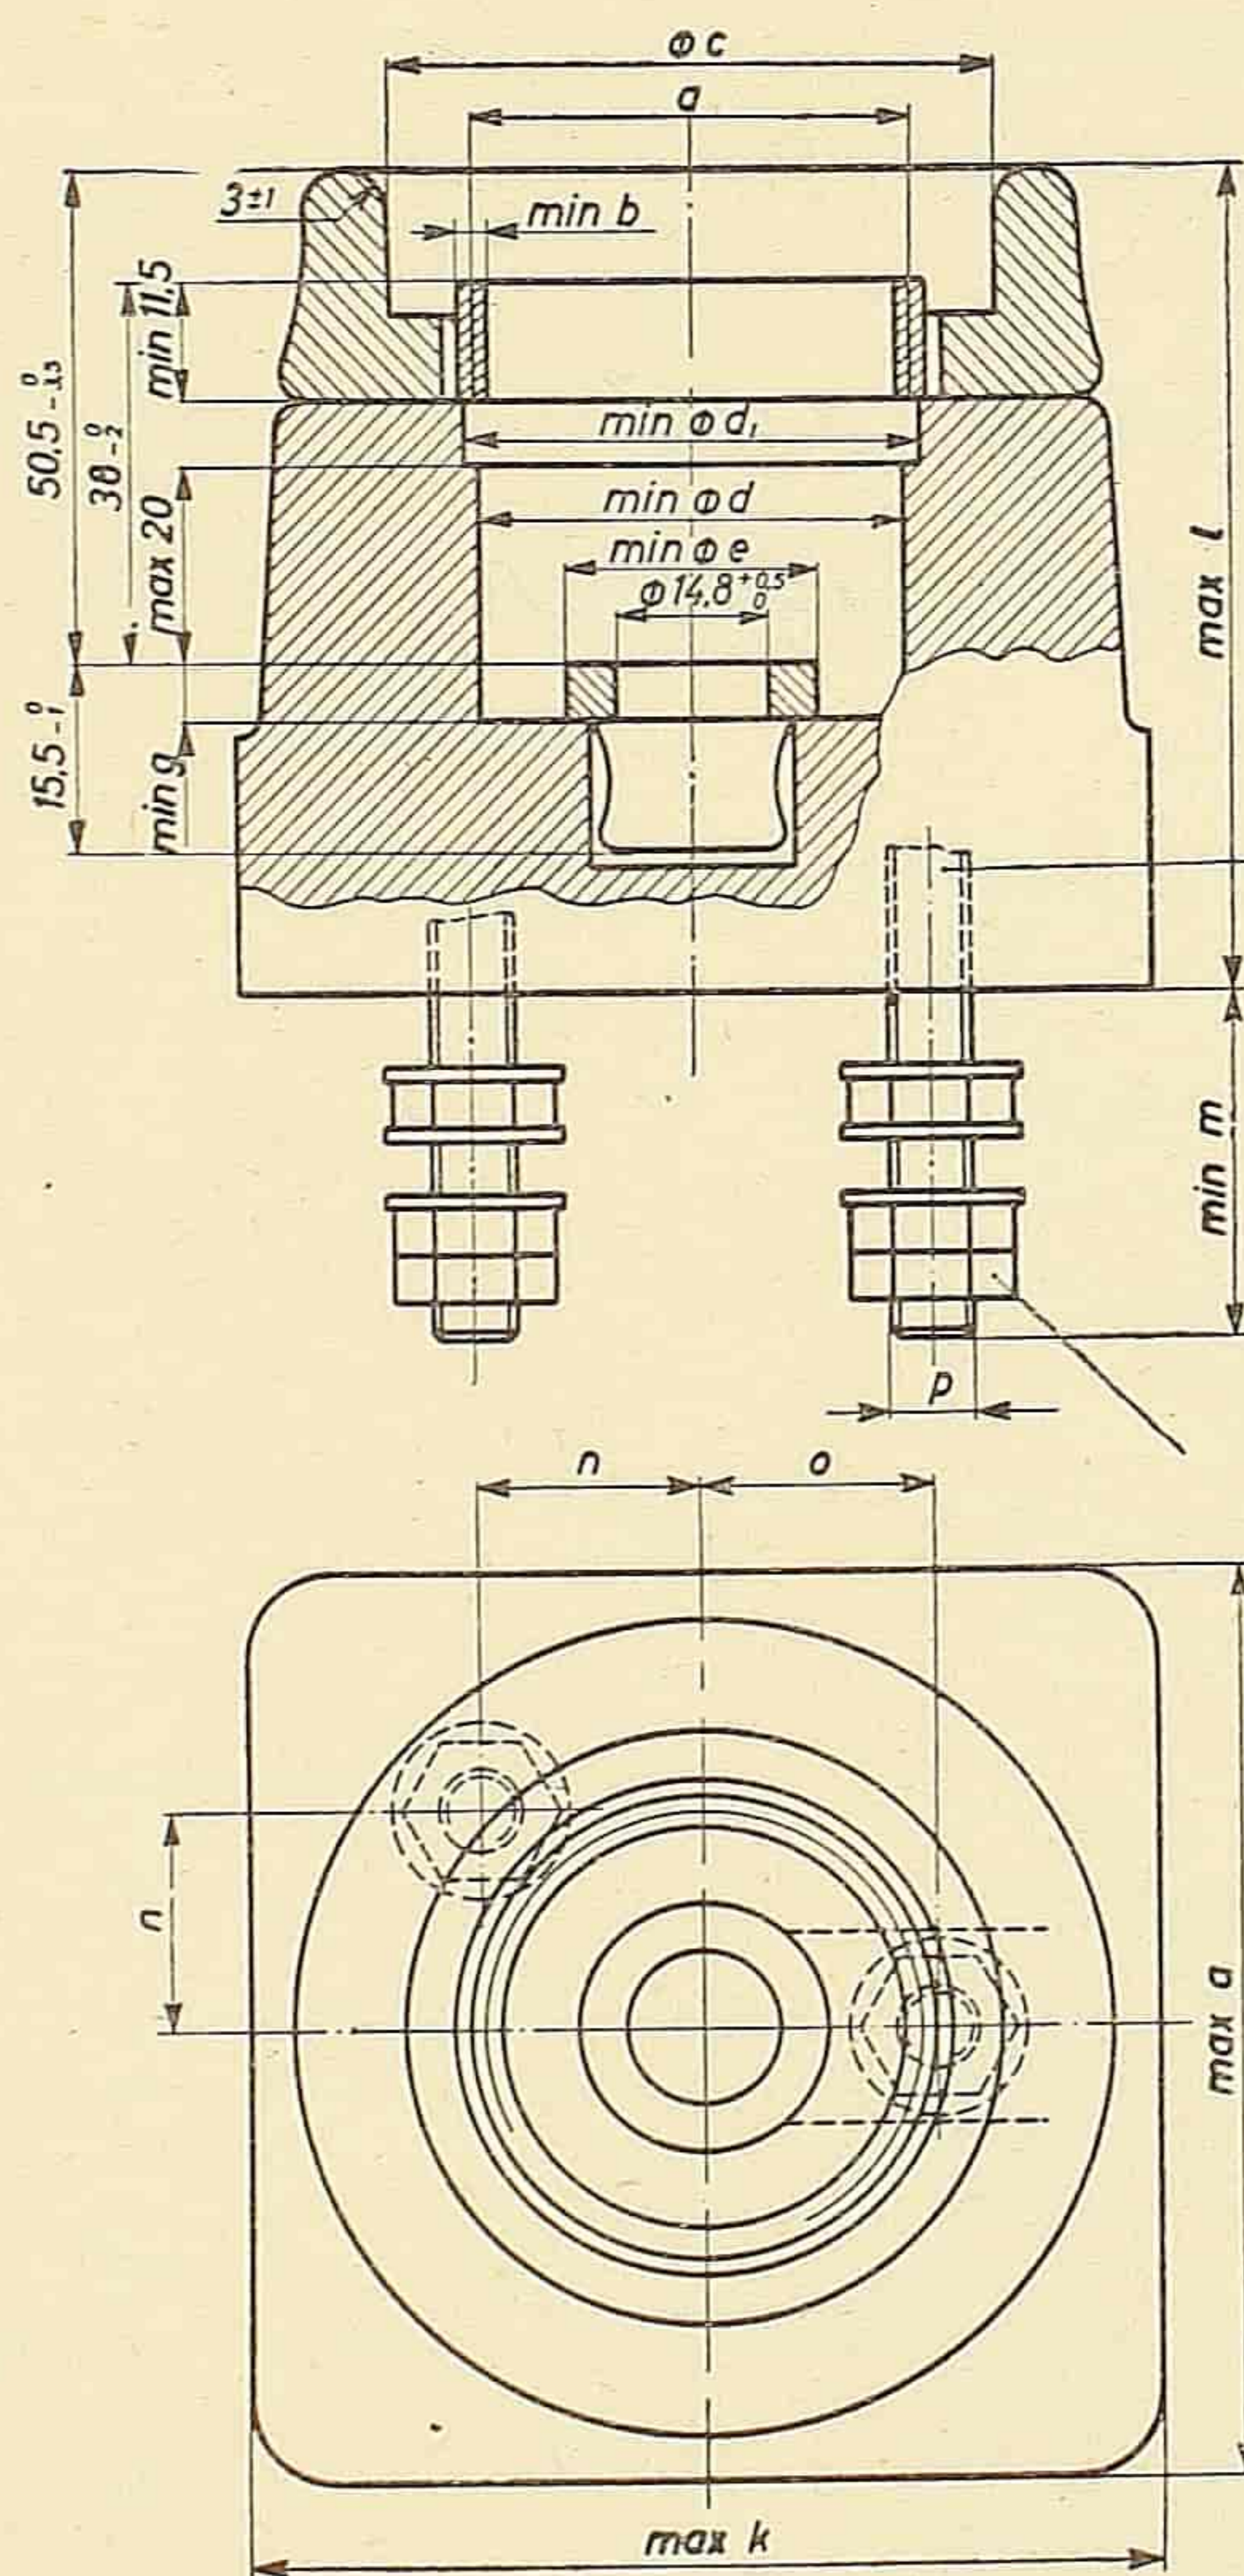

Svornjaci dobro učvršćeni na delove kontakta

Spoj osiguran blokiranim navrtkama ili elastičnom podložnom pločicom

2.2 Glavne mere i tolerancije date su u tablicama.

Tip	a	b mm	c mm	d mm	d <sub>1</sub> mm	e mm	f mm	g [mm]	h mm	S mm <sup>2</sup>
D 1 1/4"	R 1 1/4"	2	57 <sup>+3</sup> -0	40	44	24	24	3	32	60
D 2"	R 2"	2,5	76 <sup>+4</sup> -0	55	62	30	34	4	42	100



Tip	k mm	l mm	m mm	n mm	o mm	p
D 1 1/4''	86	78	45	21 <sup>+1</sup> -1	22 <sup>+1</sup> -1	M 8
D 2''	110	78	55	27 <sup>+1</sup> -1	28 <sup>+1</sup> -1	M 10

### 3 Izrada

Osnove osigurača po ovom standardu moraju u svemu odgovarati JUS N. E5.005 — Osigurači sa topljivim umetkom za električne instalacije, propisi za izradu i ispitivanje.

### 4 Označavanje

U tehničkoj i drugoj dokumentaciji i u porudžbinama osnova osigurača tipa D po ovom standardu označava se:

#### **Osnova osigurača D $I_n$ JUS N. E5.033**

gde je  $I_n$  nazivna struja osnove u A.

Primer: Osnova osigurača tipa D nazivne struje 100 A, nazivnog napona 500 V, za priključivanje sa zadnje strane označava se.

#### **Osnova osigurača D 100 JUS N. E5.033**



Predlog br. 3239

KAPE ZA OSIGURAČE TIP A D 27 I D 33, 500 V

DK 621.316.923.3  
JUS N.E5.040


Krajnji rok za dostavljanje primedaba: 1 jun 1960

**1 Predmet standarda**

Ovaj standard odnosi se na kape za osigurače tipa D za 25 i 63 A, 500 V. Ove kape su sastavni delovi osigurača koji se upotrebljavaju u električnim instalacijama nazivnog napona do 500 V.

**2 Oblik i mere**

2.1 Kape za osigurače tipa D po ovom standardu izrađuju se u dve veličine, oblika prema crtežu.

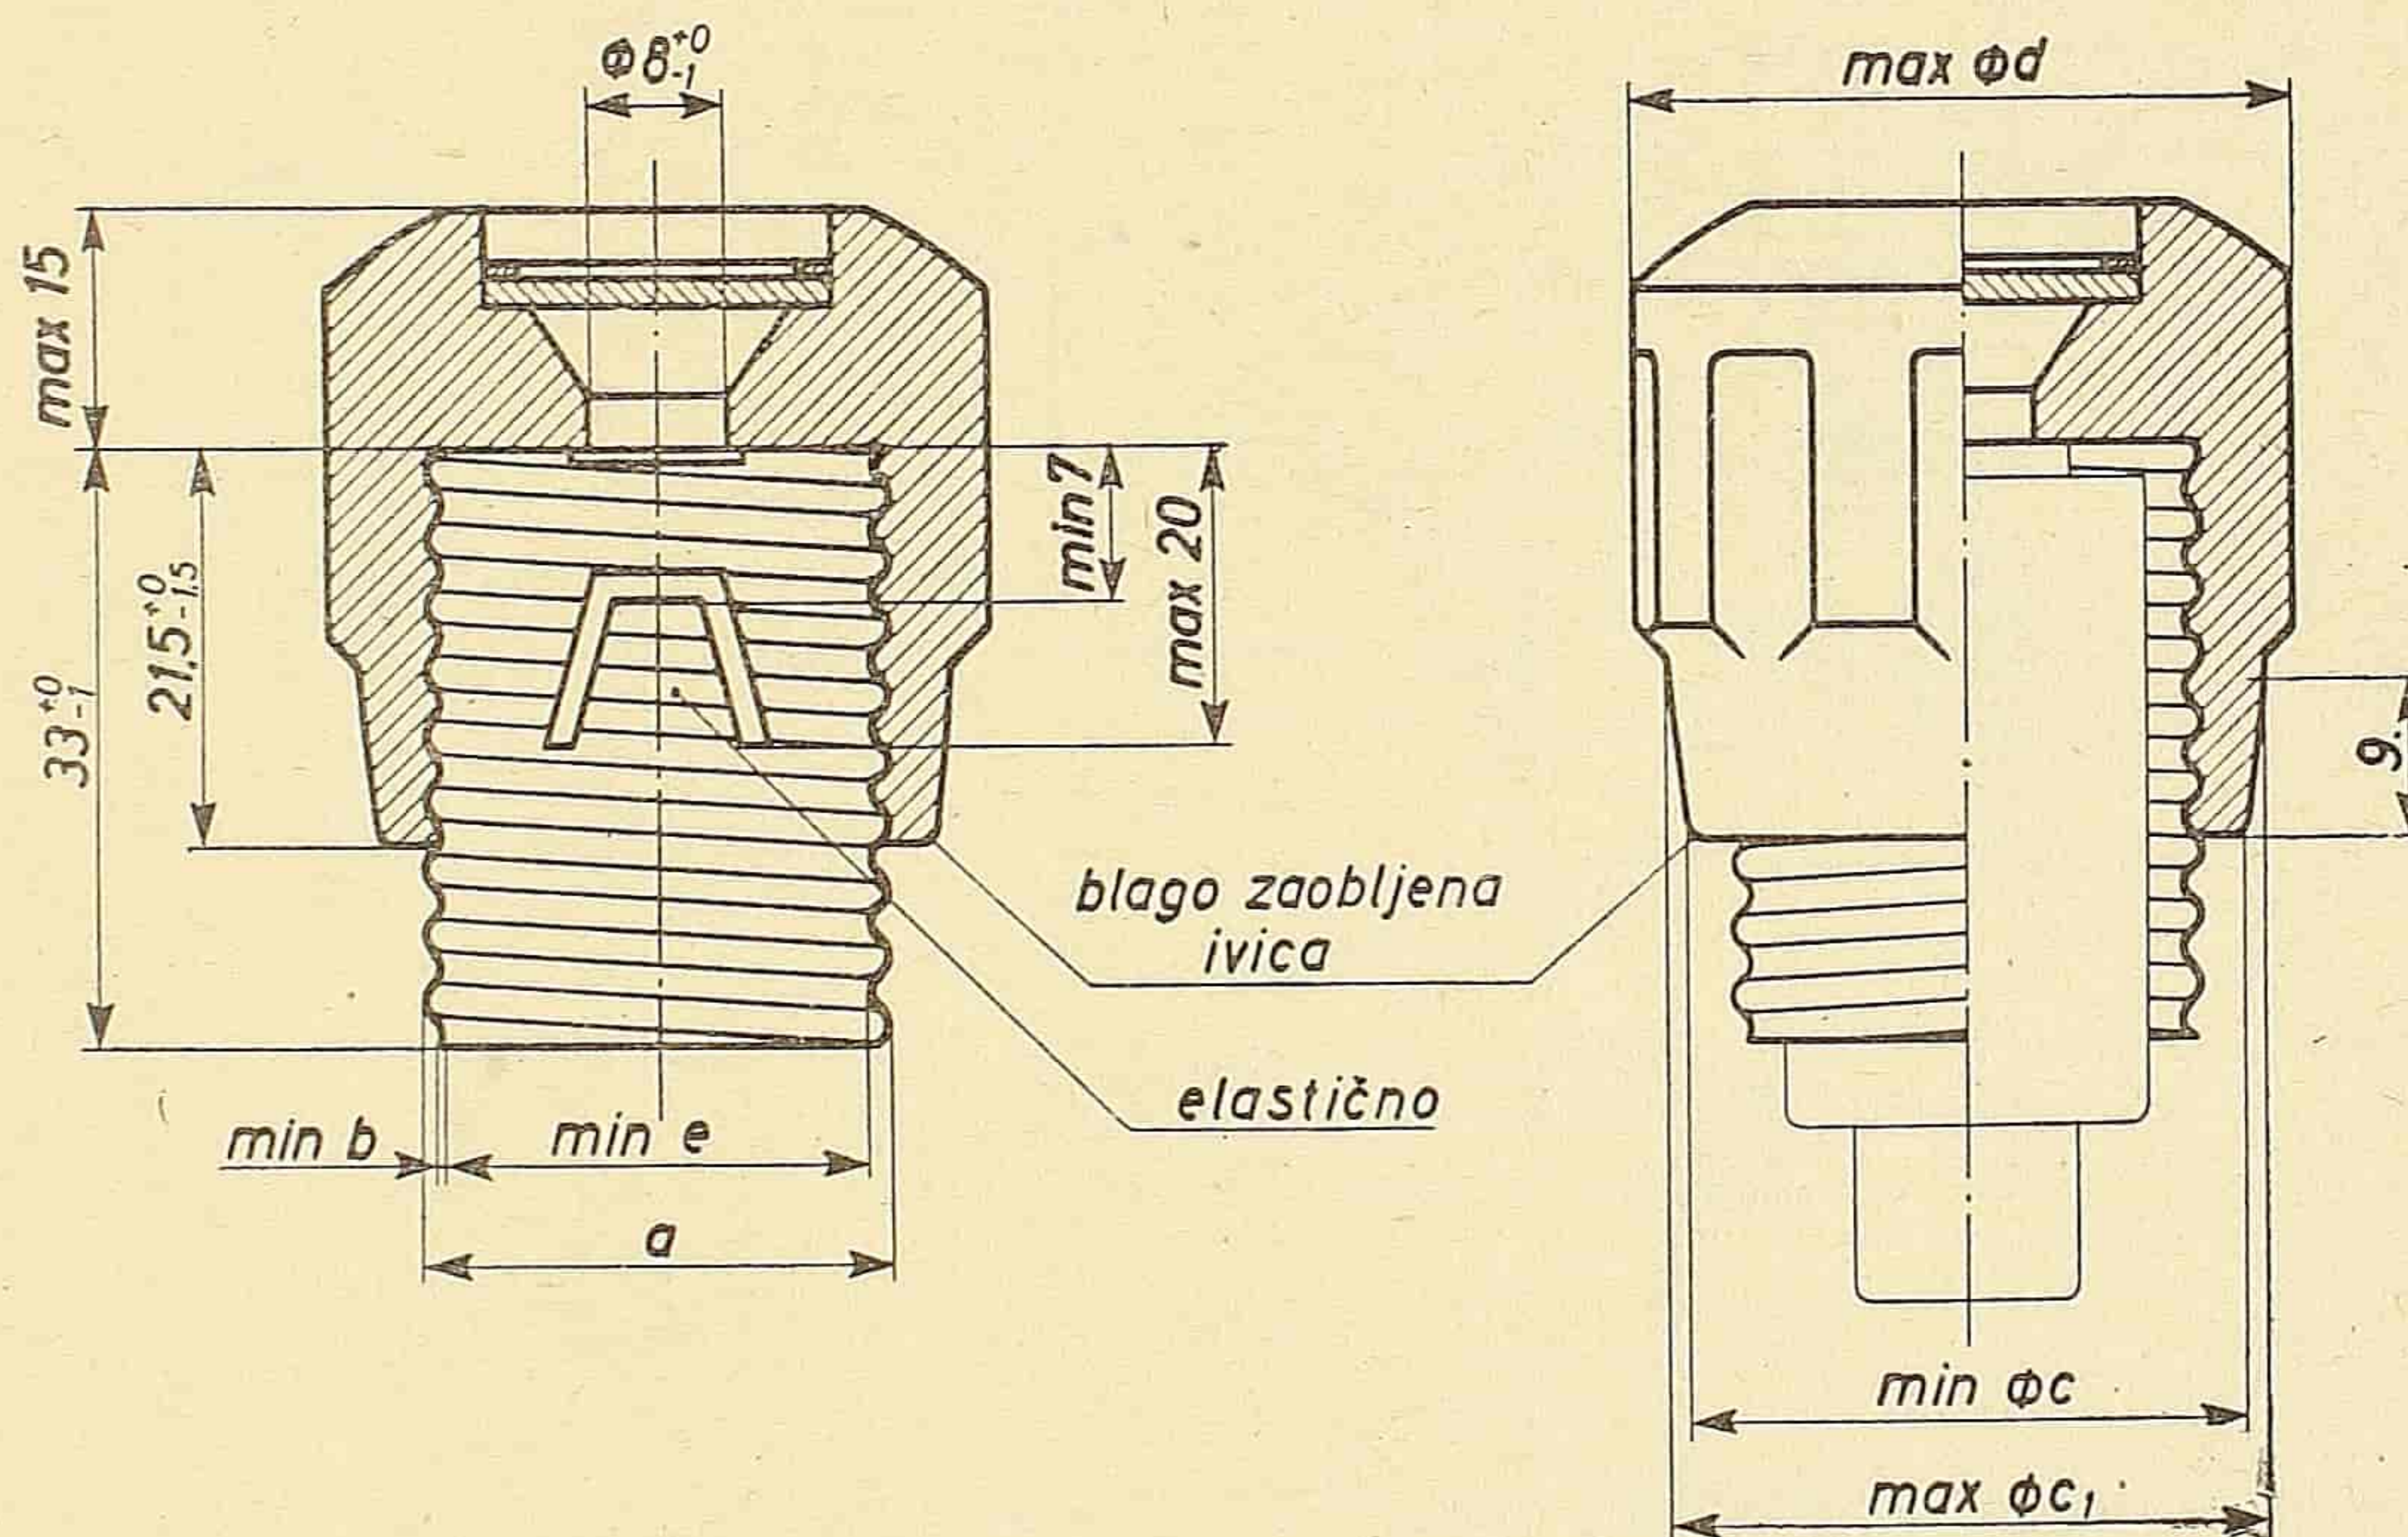

2.2 Glavne mere i tolerancije date su u tabeli

Tip	a	b mm	c mm	c <sub>1</sub> mm	d mm	e mm
D 27	E 27	0,32	32	34	39	22,5
D 33	E 33	0,37	40	43	49	28

**3 Izrada**

Kape osigurača po ovom standardu moraju u svemu odgovarati JUS N.E5.005 — Osigurači sa topljivim umetkom za električne instalacije, propisi za izradu i ispitivanje.

**4 Označavanje**

U tehničkoj i drugoj dokumentaciji i u porudžbinama kapa osigurača tipa D po ovom standardu osnačava se:

**Kapa osigurača D I<sub>n</sub> JUS N. E5.040**

gde je I<sub>n</sub> nazivna struja osigurača u A.

Primer: Kapa za osigurač tipa D nazivne struje 25 A, nazivnog napona 500 V označava se:

**Kapa osigurača D 25 JUS N. E5.040**



Predlog br. 3240

KAPE ZA OSIGURAČE TIPA D 1 1/4" I D 2", 500 I 750 V

DK 621.316.923.3  
JUS N.E5.041


Krajnji rok za dostavljanje primedaba: 1 jun 1960

**1 Predmet standarda**

Ovaj standard odnosi se na kape za osigurače tipa D za 100 i 200 A, 500 V. Ove kape su sastavni delovi osigurača koji se upotrebljavaju u električnim instalacijama nazivnog napona do 500 V.

**2 Oblik i mere**

2.1 Kape za osigurače tipa D po ovome standardu izrađuju se u dve veličine, oblika prema crtežu.

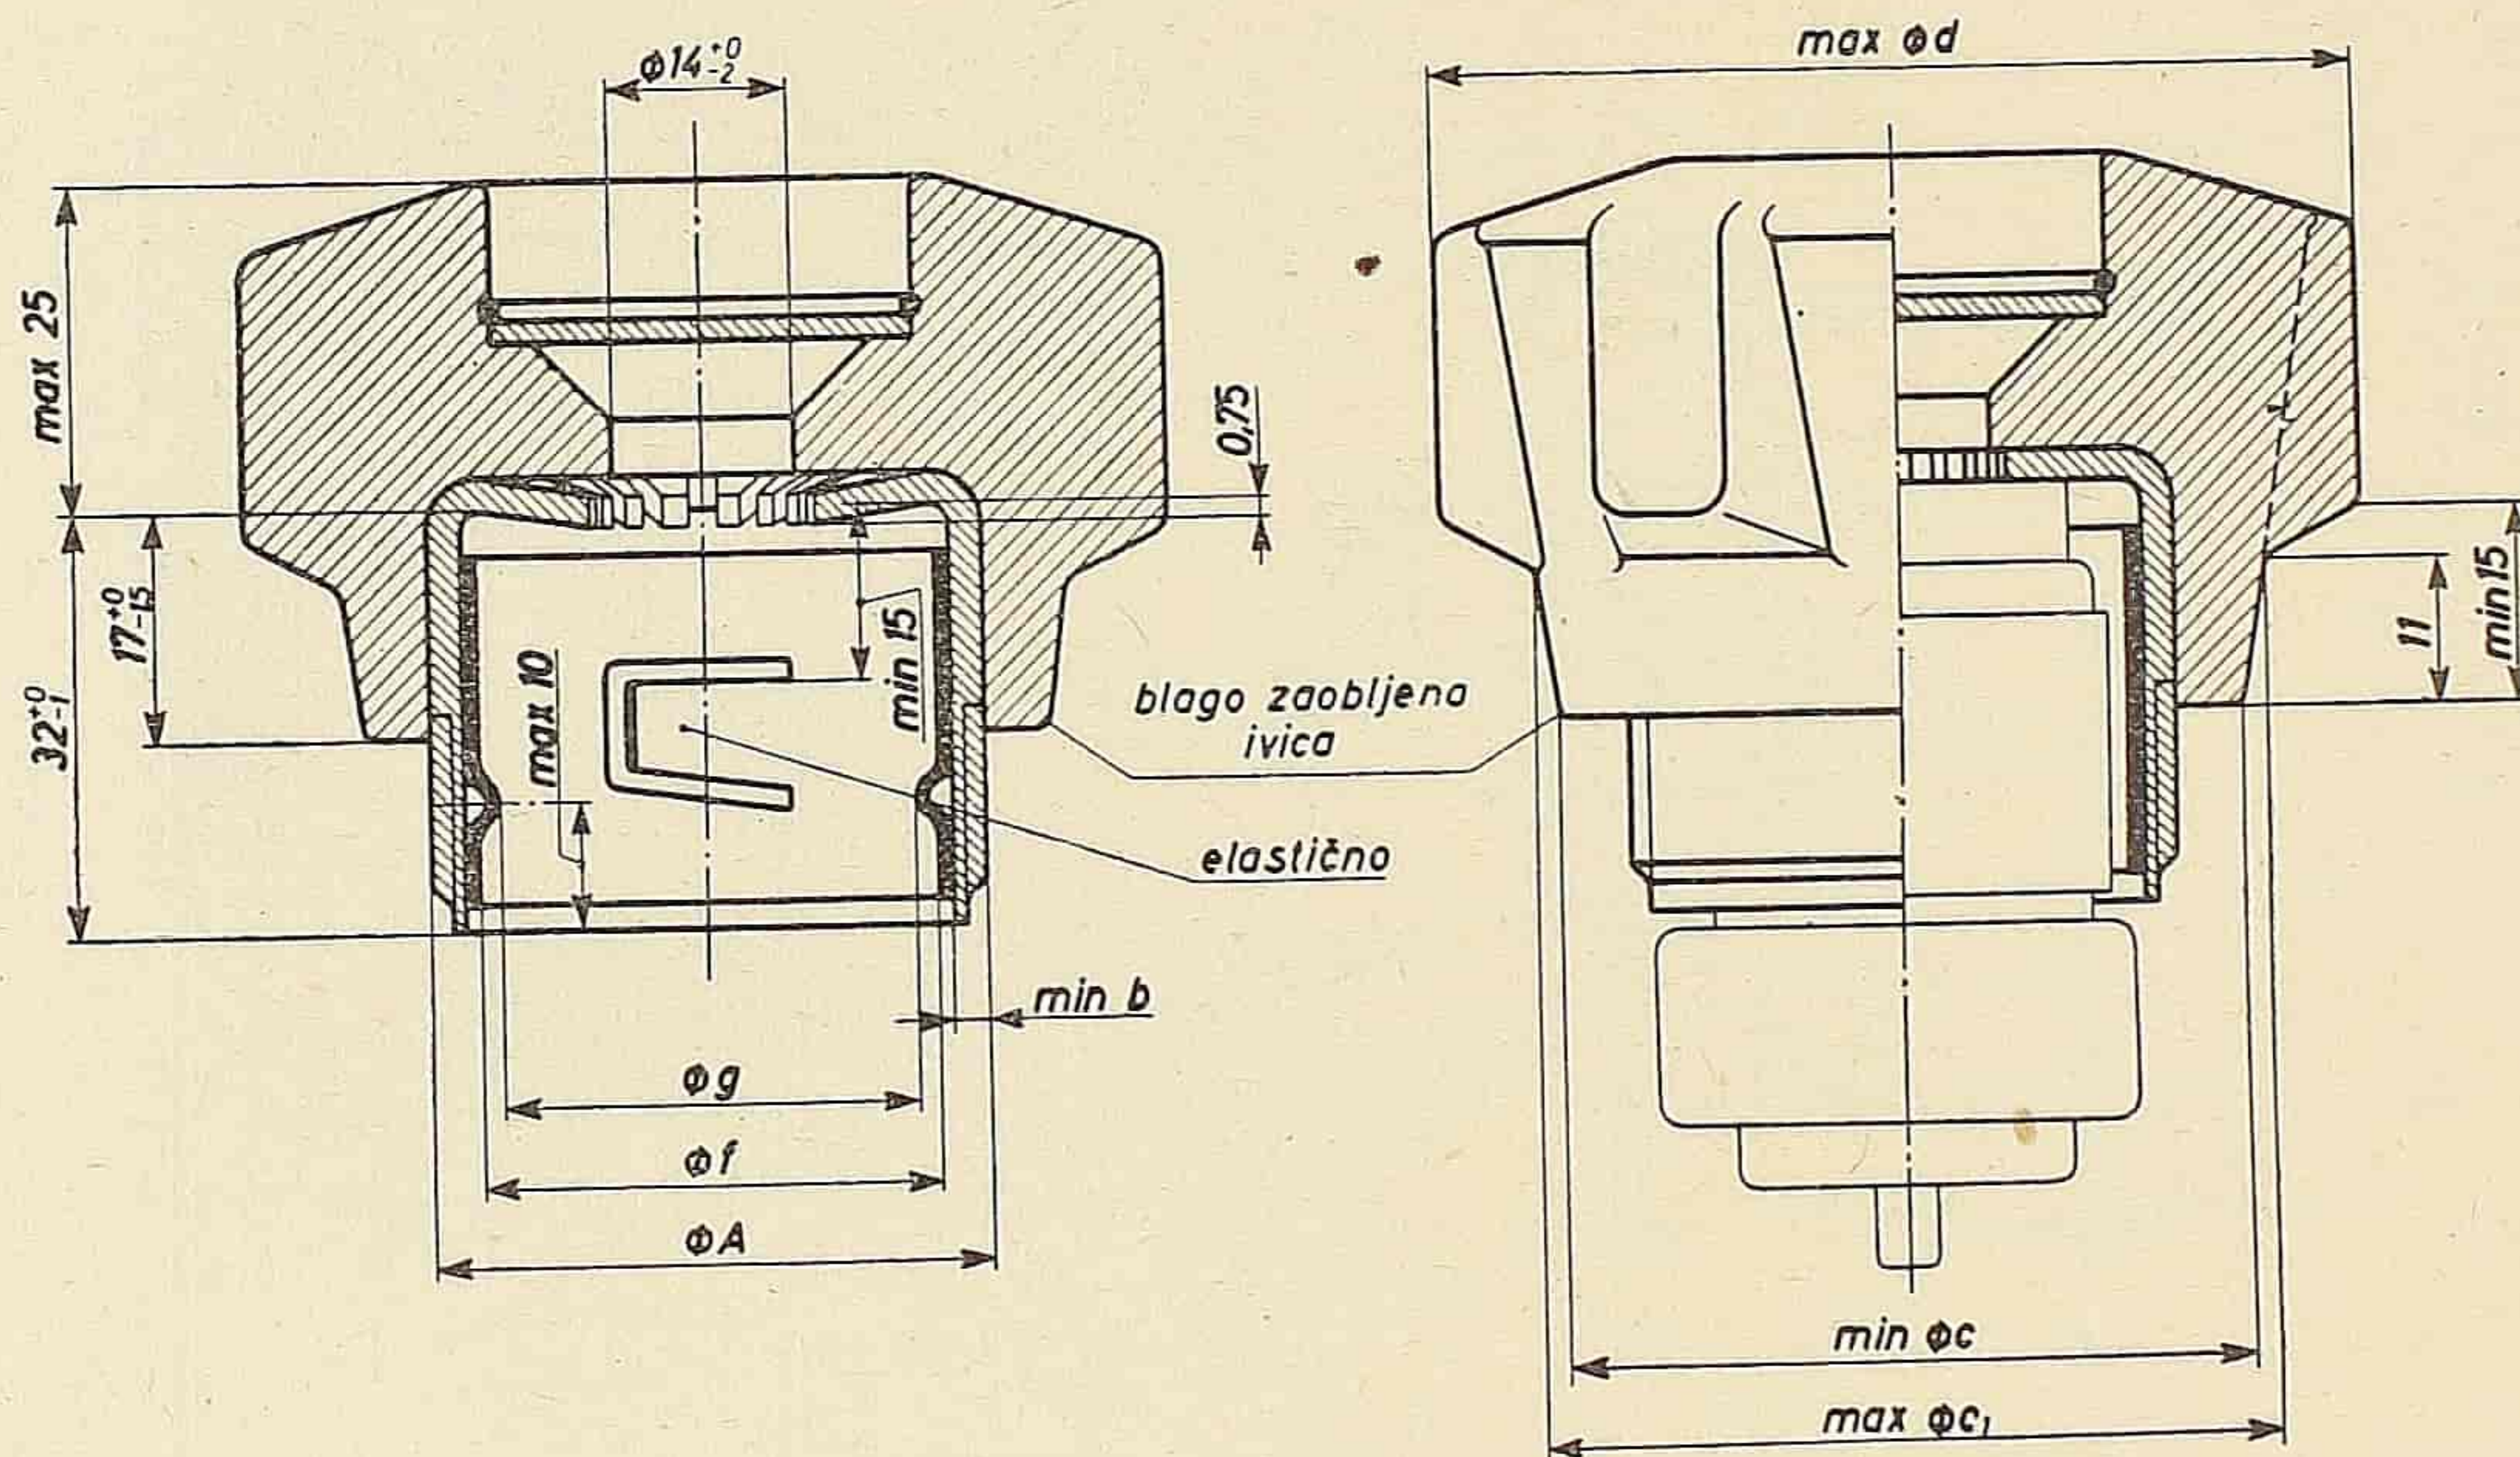

2.2 Glavne mere i tolerancije date su u tabeli

Tip	a	b mm	c mm	c <sub>1</sub> mm	d mm	f mm	g mm
D 1 1/4"	R 1 1/4"	2	52	55	70	35 <sup>+1</sup> <sub>-0</sub>	—
D 2"	R 2"	2,5	70	74	86	—	48 <sup>+1</sup> <sub>-0</sub>

**3 Izrada**

Kape osigurača po ovom standardu moraju u svemu odgovarati JUS N.E5.005 — Osigurači sa topljivim umetkom za električne instalacije, propisi za izradu i ispitivanje.

**4 Označavanje**

U tehničkoj i drugoj dokumentaciji i u porudžbinama kapa osigurača tipa D po ovom standardu označava se:

**Kapa osigurača D I<sub>n</sub>/U<sub>n</sub> JUS N. E5.041**

gde je I<sub>n</sub> nazivna struja u A, a U<sub>n</sub> nazivni napon u V osigurača.

Primer: Kapa za osigurač tipa D nazivne struje 100 A, nazivnog napona 500 V označava se:

**Kapa osigurača D 100/500 JUS N. E5.041**



## A N O T A C I J A

### PREDLOGA STANDARDA IZ OBLASTI PREHRANBENE INDUSTRIJE

Krajni rok za dostavljanje primedbi: 1 jun 1960

Ovim se stavljaju na javnu diskusiju sledeći predlozi standarda iz oblasti prehranbene industrije:

<b>Predlog br. 3241</b> Mlinski proizvodi od pšenice (pre- rađeni standard) .....	JUS E.G1.001
<b>Predlog br. 3242</b> Određivanje i utvrđivanje kvali- teta pšenice .....	JUS E.G8.011
<b>Predlog br. 3243</b> Smrznute paprike .....	JUS E.H7.051
<b>Predlog br. 3244</b> Smrznuti paradajz .....	JUS E.H7.052
<b>Predlog br. 3245</b> Smrznuti grašak .....	JUS E.H7.053
<b>Predlog br. 3246</b> Smrznuti krastavci .....	JUS E.H7.054
<b>Predlog br. 3247</b> Smrznuta boranija .....	JUS E.H7.055
<b>Predlog br. 3248</b> Smrznuti karfiol .....	JUS E.H7.056
<b>Predlog br. 3249</b> Smrznuti spanać .....	JUS E.H7.057
<b>Predlog br. 3250</b> Smrznuta špargla .....	JUS E.H7.058
<b>Predlog br. 3251</b> Smrznute gljive .....	JUS E.H7.059

Prva dva anotirana predloga standarda (mlinski proizvodi) dostavljeni su SKS preko Udruženja industrije za proizvodnju i preradu brašna — Beograd.

Ostale predloge standarda izradili su stručnjaci Komunalnog preduzeća »Tržnica« — Beograd (Viline Vode).

Interesenti koji pomenute predloge nisu primili mogu da se obrate Saveznoj komisiji za standardizaciju — Beograd (pošt. fah 933), sa zahtevom da im tekst predloga bude naknadno dostavljen.

## MEĐUNARODNA STANDARDIZACIJA PRIMLJENA DOKUMENTACIJA

Pregled važnijih dokumenata koje je Savezna komisija za standardizaciju primila od sledećih organizacija:

- Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i
- Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC).

Ova dokumentacija pretstavlja pojedine faze rada, čiji je krajnji cilj donošenje međunarodnih preporuka sa područja standardizacije.

Preporučuje se zainteresovanim da koriste ovu dokumentaciju uvidom u prostorijama Savezne komisije za standardizaciju, ili putem izrade fotokopija ili mikrofilmova, a po posebnom pismenom traženju, uz obavezu plaćanja troškova foto ili mikrofilske reprodukcije.

#### ISO/TC 2 Vijci, navrtke i pribor

Prilog preporuke ISO br. 354 »Vijci, navrtke i pribor — kotiranje« (rok za primedbe 1-VI-1960).

#### ISO/TC 3 Tolerancije

Predlog preporuke ISO br. 321 »ISO sistem tolerancija« (rok za primedbe 1-VI-1960).

#### ISO/TC 8 Brodogradnja

Izveštaj o radu u 1959 godini

#### ISO/TC 18 Cink i cinkove legure

Izveštaj o radu u 1959 godini.

#### ISO/TC 27 Čvrsta mineralna goriva

Izveštaj o radu u 1959 godini.

#### ISO/TC 34 Poljoprivredni proizvodi

Izveštaj o radu u 1959 godini.

#### ISO/TC 38 Tekstil

Ispitivanje postojanosti boja (druga serija)

#### ISO/TC 46 Dokumentacija

Izveštaj o radu u 1959 godini.

#### ISO/TC 59 Zgradarstvo

Izveštaj o I zasedanju Potkomiteta 4 »Tolerancije u zgradarstvu«, koje je održano od 17—19 novembra 1959 u Parizu.



**ISO/TC 74 Hidraulična veziva**

Izveštaj o radu u 1959 godini.

**ISO/TC 77 Azbestcementni proizvodi**

Izveštaj o radu u 1959 godini.

**ISO/TC 83 Gimnastičke sprave i sportska oprema**

Izveštaj o radu u 1959 godini.

**IEC/TC 1 Nomenklatura**

IEC publikacija 50 (40): Međunarodni elektrotehnički rečnik, grupa 40 — Elektrotermičke primene.

Cena 8 šv. fr.

**IEC/TC 2 Rotacione mašine**

Predlog odredaba koje se odnose na nepravilnost oblika talasa, koje treba uneti u publikaciju 31—1. Podela rotacionih mašina prema načinu hlađenja i tipu oklopa (izvod iz ČSN 35 0001). Na gornje predloge mogu se dati pismene primedbe najkasnije do 1 avgusta 1960.

**IEC/TC 5 Parne turbine**

Zapisnik sastanka komiteta koji je održan od 22 do 30 juna 1959 u Londonu.

**IEC/TC 17 Prekidači**

Definicije koje predlaže radna grupa T.C. 17. Na diskusiji do 1 avgusta 1960.

**IEC/TC 40 Sastavni delovi za elektroniku**

Zapisnik sastanka komiteta koji je održan 29 septembra i 10 oktobra 1959 u Ulm-u.

Propisi za keramičke kondenzatore tipa II.

Propisi za kondenzatore od metalizovanog dielektrika za jednosmernu struju.

Oba predloga su na diskusiji do 1 septembra 1960. Zapisnik sastanka potkomiteta za kristale koji je održan od 7 do 9 oktobra 1959 u Ulm-u.

Merenje rezonantne frekvencije i ekvivalentnog otpora kristala. Upućeno na saglasnost po šestomesečnom pravilu. Rok za odgovor je 5 avgust 1960.

**IEC/TC 41 Zaštitni relei**

Preporuke za rele. Na diskusiji do 15 maja 1960.

## PREGLED PRIMLJENIH VAŽNIJIH INOSTRANIH STANDARDA

Ova rubrika obuhvata pregled važnijih inostranih standarda primljenih u standardoteci Savezne komisije za standardizaciju, koja ima vrlo obimne zbirke inostranih standarda svih zemalja sveta. Stručnjaci, zainteresovane ustanove i preduzeća mogu da koriste ove standarde u samoj standardoteci SKS. Za eventualnu nabavku originalnih standarda iz inostranstva, svaki interesent treba da se obrati Saveznoj komisiji za standardizaciju (Beograd, Admirala Geprata br. 16), s obzirom na postojeći sporazum po kome inostrane organizacije za standardizaciju šalju svoje standarde u inostranstvo samo po preporuci nacionalne organizacije za standardizaciju odnosno zemlje. U konkretnom traženju, upućenom Saveznoj komisiji za standardizaciju, interesenti treba da se obavežu da će troškove nabavke standarda nadoknaditi u dinarima preduzeću »Jugoslovenska knjiga« — Beograd, Terazije 27, sa kojim već postoji sporazum u tom pogledu, ili nekom drugom preduzeću koje je ovlašćeno da vrši uvoz knjiga, a na koje interesent ukaže u svom zahtevu. Ukoliko isporuka usledi preko nekog drugog preduzeća, neophodno je predložiti i saglasnost tog preduzeća za izvršenje plaćanja u devizama inostranom isporučiocu.

GOST — SSSR

PN — Poljska

OST — SSSR

ČSN — Čehoslovačka

**DK 621.5 — Kompresori. Vazdušni motori**

GOST 3151/46

Obrtni vazdušni cilindri i pri-rubnice za njihovo spajanje. Osnovne dimenzije.

OST 774/56

Spojni delovi (fitinzi) od temperliva za cevovode. Cevne kontrnavrtke.

**DK 621.6 — Mehovi. Cevovodi**

OST 768/56

Spojni delovi (fitinzi) od temperliva za cevovode. Redukciona spojka sa dva ogranka.

OST 775/56

Spojni delovi (fitinzi) od temperliva za cevovode. Kape.

OST 769/56

Spojni delovi (fitinzi) od temperliva za cevovode. Naglavci direktni.

OST 776/56

Spojni delovi (fitinzi) od temperliva za cevovode. Čepovi.

OST 770/56

Spojni delovi (fitinzi) od temperliva za cevovode. Naglavci redukcioni.

OST 3369/56

Spojni delovi (fitinzi) od temperliva za cevovode. Dvostruki ogranak.

OST 771/56

Spojni delovi (fitinzi) od temperliva za cevovode. Cevni uvrtni.

ČSN 24 6175/57

Prigušivač vazduha.

OST 772/56

Spojni delovi (fitinzi) od temperliva za cevovode. Cevne spojne navrtke.

**DK 621.8 — Prenos energije. Dizalice**

PN—54 M—0211/55

Tolerancije sitnog metričkog navoja.

OST 773/56

Spojni delovi (fitinzi) od temperliva za cevovode. Redukcione cevne navrtke.

ČSN 27 0310/57

Projektovanje čeličnih konstrukcija za dizalice. Dopuna.

**DK 621.9 — Alati. Mašine alatljike**

GOST 8459/57

Pužaste centrifuge za taloženje. Veličine tipova i osnovni parametri.



## DK 621.7 — Radionice. Livnice. Zavarivanje. Kovanje

GOST 2533/54	Granična merila za cilindrični cevni navoj. Tolerancije.	OST 1020	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. Tablica preklopa i zazora.
GOST 2689/54	Tolerancije i odstupanja za mere iznad 500 do 10000 mm.	OST NKM 1021	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 1 klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.
GOST 2940/52	Crteži u mašinstvu. Unašanje oznaka površinske obrade i natpisa za termičku obradu.	OST 1022	Tolerancije naleganja. Sistem zajedničke osovine. 2 klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.
GOST 3450/52	Crteži u mašinstvu. Formati.	OST 1023	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 3 klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.
GOST 3451/52	Crteži u mašinstvu. Merila.	OST 1024	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 4 klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.
GOST 3452/52	Crteži u mašinstvu. Označavanje slovima.	OST 1025	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 5 klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.
GOST 3453/52	Crteži u mašinstvu. Raspored pogleda (projekcija) na crtežima. Preseci.	OST NKM 1026	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 2a klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.
GOST 3454/52	Crteži u mašinstvu. Pismo.	OST NKM 1027	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 3a klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.
GOST 3455/52	Crteži u mašinstvu. Šrafiranje preseka.	OST 1030	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. Tablica preklopa i zazora.
GOST 3456/52	Crteži u mašinstvu. Linije.	OST 1035	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 1 klasa tačnosti. Neizvesni spoj.
GOST 3457/46	Crteži u mašinstvu. Označavanje tolerancija.	OST 1036	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 1 klasa tačnosti. — Čvrst spoj.
GOST 3458/52	Crteži u mašinstvu. Kotiranje	OST 1037	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 1 klasa tačnosti. Napregnut spoj.
GOST 3459/52	Crteži u mašinstvu. Prikazivanje navoja.	OST 1038	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 1 klasa tačnosti. Čvrst spoj.
GOST 3460/52	Crteži u mašinstvu. Uprošćeno prikazivanje zupčastih prenosa.	OST 1039	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 1 klasa tačnosti. Klizni spoj.
GOST 3461/52	Crteži u mašinstvu. Uprošćeno prikazivanje opruga.	OST NKM 1041	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 1 klasa tačnosti. Presovani spojevi.
GOST 3462/52	Crteži u mašinstvu. Simboli za prikazivanje kinematskih šema.	OST 1042	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 2 klasa tačnosti. Vruć spoj.
GOST 3465/52	Crteži u mašinstvu. Uprošćeno prikazivanje zakovica, vijaka i rupa za njih.	OST 1043	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 2 klasa tačnosti. Presovani spojevi.
GOST 3466/52	Crteži u mašinstvu. Unašanje oznaka i pozicionih brojeva delova na sklopnim crtežima.	OST 1044	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 2 klasa tačnosti. Lako presovani spoj.
GOST 7713/55	Tolerancije i naleganja. Osnovne odredbe.	OST 1045	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 2 klasa tačnosti. Gluvi spoj.
OST 1010	Velike tolerancije. Klase tačnosti 7, 8, i 9.	OST 1046	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 2 klasa tačnosti. Zategnut spoj.
OST NKM 1011	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 1 klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.		
OST 1012	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 2 klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.		
OST 1013	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 3 klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.		
OST 1014	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 4 klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.		
OST 1015	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 5 klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.		
OST NKM 1016	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 2a klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.		
OST NKM 1017	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 3a klasa tačnosti. Dozvoljena odstupanja.		



OST 1047	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 2 klasa tačnosti. Napregnut spoj.	OST 1142	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 2 klasa tačnosti. Vruć spoj.
OST 1048	Tolerancije i naleganja. Sistema zajedničke rupe. 2 klasa tačnosti. Zbijen spoj.	OST 1143	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 2 klasa tačnosti. Presovan spoj.
OST 1049	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 2 klasa tačnosti. Klizni spoj.	OST 1145	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 2 klasa tačnosti. Gluvi spoj.
OST 1050	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 2 klasa tačnosti. Pomični spoj.	OST 1146	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 2 klasa tačnosti. Zategnut spoj.
OST 1051	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 2 klasa tačnosti. Obrtni spoj.	OST 1147	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 2 klasa tačnosti. Napregnut spoj.
OST 1052	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 2 klasa tačnosti. Lako-obrtni spoj.	OST 1148	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 2 klasa tačnosti. Zbijen spoj.
OST 1053	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 2 klasa tačnosti. Široko-obrtni spoj.	OST 1149	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 2 klasa tačnosti. Klizni spoj.
OST 1061	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 3 klasa tačnosti. Klizni spoj.	OST 1150	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 2 klasa tačnosti. Pomični spoj.
OST 1062	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 3 klasa tačnosti. Obrtni spoj.	OST 1151	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 2 klasa tačnosti. Obrtni spoj.
OST 1063	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 3 klasa tačnosti. Široko obrtni spoj.	OST 1152	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 2 klasa tačnosti. Lako obrtni spoj.
OST 1069	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 3 klasa tačnosti. Presovani spojevi.	OST 1153	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 2 klasa tačnosti. Široko obrtni spoj.
OST 1071	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 4 klasa tačnosti. Klizni spoj.	OST 1161	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 3 klasa tačnosti. Klizni spoj.
OST 1072	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 4 klasa tačnosti. Obrtni spoj.	OST 1162	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 3 klasa tačnosti. Obrtni spoj.
OST 1073	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 4 klasa tačnosti. Lakoobrtni spoj.	OST 1163	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 3 klasa tačnosti. Široko obrtni spoj.
OST 1074	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 4 klasa tačnosti. Široko obrtni spoj.	OST 1171	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 4 klasa tačnosti. Klizni spoj.
OST 1079	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke rupe. 4 klasa tačnosti. Presovani spoj.	OST 1172	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 4 klasa tačnosti. Obrtni spoj.
OST 1135	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 1 klasa tačnosti. Gluvi spoj.	OST 1173	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 4 klasa tačnosti. Lako obrtni spoj.
OST 1136	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 1 klasa tačnosti. Zategnut spoj.	OST 1174	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 4 klasa tačnosti. Široko obrtni spoj.
OST 1137	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 1 klasa tačnosti. Napregnut spoj.	PN 56 M 69460	Zavarivanje. Aluminijske žice za plinsko zavarivanje.
OST 1138	Tolerancije i naleganja. Sistem zajedničke osovine. 1 klasa tačnosti. Zbijen spoj.	DK 625.2 — Železnički vozni park. Putnički i teretni vagoni	
OST 1139	Tolerancije naleganja. Sistem zajedničke osovine. 1 klasa tačnosti. Klizni spoj.	GOST 1561/42	Vazdušni rezervoari za kočnice železničkih vagona. Osnovne dimenzije i tehnički uslovi.



GOST 2094/53	Spoljne čaure odbojnika za železničke vagone širokog koloseka.	GOST 806/51	Bimetalne trake. Bimetal 1.
GOST 4728/49	Polufabrikati za osovine lokomotiva i električnih motornih vagona širokog koloseka.	GOST 807/51	Bimetalne trake. Bimetal 3.
GOST 4835/49	Osovinski sklopovi za nove železničke vagone širokog koloseka. Tipovi i dimenzije.	GOST 849/56	Nikel.
GOST 7392/55	Tucanik iz prirodnog kamena za železnički zastor.	GOST 914/56	Tanki limovi od kvalitetnog ugljeničnog konstrukcionog čelika. Tehnički uslovi.
GOST 8424/57	Beton za puteve — Opšti uslovi. Uslovi pripreme materijala i metode ispitivanja.	GOST 924/51	Čelik za sidrene lance. Tehnički uslovi.
PN 55 H 93421	Šine normalnog koloseka.	GOST 931/52	Mesingani limovi i trake.
PN 56 H 93427	Rebraste podložne ploče za šine normalnog koloseka.	GOST 977/53	Odlivci od ugljeničnog čelika. Tehnički uslovi.
<b>DK 629.1 — Gornji stroj železnički</b>		GOST 1018/54	Trake od aluminijuma, mesinga, melihora i bakra za kapisle.
PN 56 H 93427	Rebraste podložne ploče za šine normalnog koloseka.	GOST 1019/47	Legura bakra i cinka (mesing). Klasifikacija.
<b>DK 666 — Cement. Beton</b>		GOST 1048/49	Trake od aluminijum bronzne za opruge. Asortiman i tehnički uslovi.
GOST 7473/55	Beton proizveden industriskim putem.	GOST 1050/57	Ugljenični kvalitetni čelik za mašinogradnju. Marke i opšti tehnički zahtevi.
ČSN 72 3111/55	Armirano-betonski prefabrikovani delovi za ograde.	GOST 1051/50	Hladno valjani (kalibrirani) kvalitetni konstrukcioni čelik. Tehnički zahtevi.
<b>DK 669 — Nauka o topljenju metala. Gvožđe. Čelik. Metali</b>		GOST 1067/41	Legure bakra i nikla. Klasifikacija i tehnički uslovi.
GOST 193/53	Bakarni odlivci.	GOST 1150/41	Kotlovske cinkane ploče. Asortiman i tehnički uslovi.
GOST 295/47	Aluminijum za dezoksidaciju i proizvodnju feroligura. Tehnički uslovi.	GOST 1173/49	Bakarne trake za opšte svrhe.
GOST 399/41	Čelični limovi za kotlove i ložišta lokomotiva. Tehnički uslovi.	GOST 1180/41	Cinkane anode.
GOST 492/52	Legure nikla i bakra i nikla. Marke.	GOST 1202/54	Cinkani lim za klišeja.
GOST 495/50	Bakarni limovi. Asortiman i tehnički uslovi.	GOST 1209/53	Kalcijumov babil. Tehnički uslovi.
GOST 497/51	Vruće valjani ugljenični čelik običnog kvaliteta. Žareni poluproizvodi za valjanje. Tehnički uslovi.	GOST 1393/47	Čelični krovni lim.
GOST 498/51	Vruće valjani ugljenični čelik običnog kvaliteta. Poluproizvodi za kovanje i presovanje. Tehnički uslovi.	GOST 1414/54	Konstrukcioni čelik za automate. Tehnički uslovi.
GOST 499/41	Vruće valjani ugljenični čelik za zakovice. Tehnički uslovi.	GOST 1435/54	Ugljenični alatni čelik. Tehnički uslovi.
GOST 500/52	Debeli limovi i široke trake (univerzalne) od ugljeničnog čelika običnog kvaliteta. Tehnički uslovi.	GOST 1467/42	Kadmijum. Klasifikacija i tehnički uslovi.
GOST 501/52	Tanki limovi od ugljeničnog čelika običnog kvaliteta. Tehnički uslovi.	GOST 1468/53	Kadmijumske anode.
GOST 502/41	Vruće valjana okrugla žica od niskougljeničnog čelika običnog kvaliteta.	GOST 1499/54	Kalajno—olovni limovi.
GOST 536/53	Vruće valjani ugljenični čelik za kotlovske veze. Tehnički uslovi.	GOST 1521/50	Silumin u blokovima. Marke i tehnički uslovi.
GOST 761/41	Bakarne anode.	GOST 1525/53	Okrugle šipke od monel — metala.
GOST 801/47	Hromni čelik za kotrljajna ležišta. Tehnički uslovi.	GOST 1530/42	Vruće valjane (predvaljane) trake od kvalitetnog ugljeničnog čelika.
GOST 802/54	Tanki čelični limovi za elektrotehniku.	GOST 1542/54	Tanki limovi konstrukcioni od legiranog čelika. Tehnički uslovi.
		GOST 1543/42	Hladno valjana traka od alatnog čelika.
		GOST 1577/53	Kvalitetni ugljenični debeli čelični konstrukcioni limovi. Tehnički uslovi.
		GOST 1585/57	Odlivci od gvožđa za ležišta.
		GOST 1628/48	Bronzane šipke. Asortiman i tehnički uslovi.
		GOST 1761/50	Trake od olovno-fosforne i olovno cinkove bronzne. Asortiman i tehnički uslovi.



GOST 1763/42	Metali. Metode određivanja dubine razugljeničenja čeličnih polufabrikata i delova mikro analizom.	GOST 3778/56	Olovo.
GOST 1789/50	Trake od berlijum-bronze. Asortiman i tehnički uslovi.	GOST 4004/53	Odlivci od aluminijuma za žicu.
GOST 1945/46	Šipke od obojenih metala i legura. Asortiman.	GOST 4041/48	Vruće valjani debeli čelični limovi od kvalitetnog ugljeničnog čelika za konstrukciju automobila.
GOST 1534/42	Bakarno-cinkovi limovi. Klasifikacija i tehnički uslovi.	GOST 4116/48	Legure na bazi bakra za umetničko livenje, u blokovima. Tehnički uslovi.
GOST 1946/50	Limovi od aluminijuma i aluminijumskih legura. Asortiman.	GOST 4124/48	Limovi i trake od teških obojenih metala i legura. Asortiman.
GOST 2052/53	Vruće valjani kvalitetni čelik za opruge. Tehnički uslovi.	GOST 4134/48	Bakarno-kadmijumska kolektorska traka. Tehnički uslovi.
GOST 2055/43	Odlivci od sivog liva i temperliva. Metode mehaničkih ispitivanja.	GOST 4231/48	Telegrafski konopci.
GOST 2060/48	Mesingane šipke.	GOST 4402/48	Stalni liveni magneti za avionske magnetne i pribor.
GOST 2132/43	Anode od nikla.	GOST 4405/48	Vruće valjane i kovane trake od alatnog čelika. Asortiman.
GOST 2176/43	Fazonski odlivci od visokohromog čelika.	GOST 4442/48	Trake od olovnog mesinga za časovničarstvo.
GOST 2177/49	Trake od nikla i silicijumnikla.	GOST 4515/48	Legura bakar-fosfor. Klasifikacija i tehnički uslovi.
GOST 2205/53	Trake od tombaka za plakiranje.	GOST 4543/48	Legirani konstrukcioni profilisani čelik. Klasifikacija i tehnički uslovi.
GOST 2208/49	Mesingane trake za opšte svrhe.	GOST 4692/49	Valjani čelik. Žareni blokovi.
GOST 2233/43	Fazonski odlivci od visokosilicijumske legure. (ferosilicidi).	GOST 4727/49	Trake od silicijumsko-maŋganske bronze. Asortiman i tehnički uslovi.
GOST 2588/44	Okrugli čelik povišenoga kvaliteta površine i tačnosti dimenzija (srebrnasti). Tehnički uslovi.	GOST 4784/49	Aluminijumske legure za oblikovanje. Marke.
GOST 2589/44	Okrugli čelik povišenog kvaliteta površine i povišene tačnosti dimenzija (srebrnasti). Asortiman.	GOST 4977/52	Plakirani limovi od legura tipa duralumin. Tehnički uslovi.
GOST 2590/51	Okrugli vrući valjani čelik. Asortiman.	GOST 4986/54	Nerđajuća čelična traka.
GOST 2615/54	Traka visokog omskog otpora od vatrostalnih legura.	GOST 5063/49	Trake od bakarno-niklovnih legura. Asortiman i tehnički uslovi.
GOST 2672/52	Konstrukcioni čelični limovi za vazduhoplovstvo. Tehnički uslovi.	GOST 5187/49	Trake od metalhiora, novog srebra i monela. Asortiman i tehnički uslovi.
GOST 2685/53	Legure aluminijuma za livenje. Klasifikacija i tehnički uslovi.	GOST 5189/49	Trake od konstantana. Asortiman i tehnički uslovi.
GOST 2861/45	Odlivci od sivog liva. Metode ispitivanja pritiska, između klinova.	GOST 5198/50	Termobimetal. Tehnički uslovi.
GOST 3262/55	Čelične cevi za vodu i gas (gasne).	GOST 5210/56	Valjani čelik specijalnih profila za turpije i rašpe.
GOST 3549/55	Primarni aluminijum u blokovima.	GOST 5267/50	Valjani čelik specijalnih profila za lokomotive i vagone. Asortiman.
GOST 3443/46	Struktura odlivaka od sivog liva klase perlitno-feritne. Klasifikacija i metode određivanja.	GOST 5343/54	Beli lim.
GOST 3559/47	Čelična traka za kableske oklope.	GOST 5353/52	Specijalni valjani čelik profili za brodogradnju. Asortiman.
GOST 3560/47	Čelična traka za ambalažu.	GOST 5369/52	Bakarne trake za kontaktne ploče za pantograf.
GOST 3568/47	Kolektorski bakar za električne mašine.	GOST 5422/50	Valjani čelični profili za traktore. Asortiman.
GOST 3633/47	Čelična traka za valjčiće lanaca za bicikle i motocikle.	GOST 5497/50	Tanki čelični limovi za testere za mašine za čišćenje pamuka. Tehnički uslovi
GOST 3640/47	Cink. Klasifikacija i tehnički uslovi.	GOST 6499/53	Cinkane ploče za ofset.
GOST 3685/47	Čelični talasasti lim.	GOST 5520/50	Ugljenični čelični limovi za kotlove. Tehnički uslovi.
GOST 3710/47	Vruće valjani čelični profili za vazduhoplovstvo. Tehnički uslovi.	GOST 5521/50	Vruće valjani ugljenični čelik za brodogradnju. Tehnički uslovi.
GOST 3718/47	Hladnovaljane trake od teških obojenih metala i legura. Asortiman.	GOST 5578/57	Tucanik od šljake visokih peći za izradu betona.



GOST 5582/50	Nerđajući tanki čelični limovi, otporni na kiseline i na kaljenje.	GOST 7483/49	Presovane šipke od aluminijumskih legura.
GOST 5632/51	Visokolegirani nerđajući vatro-otporan čelik i legure s visokim omskim otporom. Klasifikacija i marka.	OST 10241/40	Metali. Metode ispitivanja. Ispitivanje tvrdoće po Brinelu.
GOST 5639/51	Čelik. Metode određivanja krupnoće zrna.	OST 10242/40	Metali. Metode ispitivanja. Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu.
GOST 5650/51	Vruće valjani i kovani okrugli i kvadratni brzorezni alatni čelik.	PN—53 H—74220	Bešavne glatke kvalitetne čelične cevi za opšte svrhe.
GOST 5678/51	Valjani čelik specijalnih profila za vage. Asortiman.	PN—56 H—92201/56	Valjani ugljenični čelik. Tanki limovi za duboko vučenje. Dimenzije.
GOST 5681/57	Valjani debeli čelični limovi. Asortiman.	PN—52 H—92121/56	Valjani i ugljenični čelik. Tanki limovi. Tehnički uslovi.
GOST 5781/53	Vruće valjani čelik periodičnog profila za armiranje betonskih konstrukcija.	PN—55 H—93206	Valjani čelik za opruge. Pljosnate šipke sa žlebom. Dimenzije.
GOST 5949/51	Profilisani čelik nerđajući i otporan protiv kiselina. Tehnički uslovi.	PN—55 H—93405	Valjani ugljenični čelik. Z-profil. Dimenzije.
GOST 5950/51	Legirani alatni čelik. Tehnički uslov	PN—54 H—94004	Slobodno kovani otkivci od konstrukcionog ugljeničnog čelika.
GOST 5952/51	Brzorezni alatni čelik. Tehnički uslovi.	<b>DK 69 — Brodograđevinski zanat. Brodograđevinski materijali</b>	
GOST 6235/52	Limovi i trake od nikla.	GOST 8126/56	Čelični okviri za prozore industrijskih građevina.
GOST 6313/52	Kvalitetni i visokokvalitetni čelik. Žareni blokovi i polufabrikati za valjanje. Tehnički uslovi.	GOST 8478/57	Zavarena mreža za armaturu željezobetonskih konstrukcija.
GOST 6422/52	Valjane čelične trake za navrtke.	<b>DK 691 — Građevinski materijal. Gotovi građevinski delovi</b>	
GOST 6453/53	Pneumatski čekići za razbijanje. Tehnički uslovi.	GOST 286/54	Keramičke kanalizacione cevi.
GOST 6511/53	Šipke od olovocinkane bronzne.	GOST 691/55	Ravne azbestnocementne krovne ploče i olučnjaci (slemenjače).
GOST 6549/53	Vruće valjani legirani čelik za zakovice. Tehnički uslovi.	GOST 1947/56	Cevi iz aluminijuma i njegovih legura.
GOST 6612/53	Čelik. Poluproizvod za lokomotivske fremove. Tehnički uslovi.	GOST 6141/55	Keramičke pločice za oblogu unutrašnjih zidova.
GOST 6688/53	Mesingane trake pravougaonog preseka.	GOST 7394/55	Majdanski šljunak za železnički zastor.
GOST 6713/53	Vruće valjani ugljenični čelik za mostogradnju. Tehnički uslovi.	GOST 7487/55	Cementno peščani crep.
GOST 6765/53	Troslojni čelik za raonike. Tehnički uslovi.	GOST 8411/57	Keramičke drenažne cevi.
GOST 6836/54	Srebro i srebrnobakarne legure. Marke.	GOST 8423/57	Azbestno cementne ploče — ojačani profil detalj.
GOST 6862/54	Šipkasti čelik za stalne magnete.	GOST 8426/57	Glinena cigla specijalno oblikovana.
GOST 7117/54	Legure za klizna ležišta na bazi cinka. Marke.	GOST 8480/57	Čelična hladna vučena žica periodičnog profila za prednapregnute armirano-betonske konstrukcije.
GOST 7118/54	Pocinkovani tanki čelični limovi.	<b>DK 696 — Instalaterski zanat</b>	
GOST 7221/54	Limovi i trake od zlata, legura zlata, srebra i srebrobakarnih legura.	GOST 7150/54	Tipizirana dečija poluporcelanska klozetska šolja.
GOST 7293/54	Odlivci od sivog liva visoke čvrstoće.	<b>DK 697 — Uređaji za grejanje</b>	
		PN—54 B—01400/54	Centralno grejanje. Oznaka na crtežima.



## KALENDAR ZASEDANJA

tehničkih komiteta, potkomiteta i drugih organa Međunarodnih organizacija: Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC), i dr.

U ovoj rubrici objavljujemo nova sazvana i planirana zasedanja prema informacijama iz žurnala ISO. Podaci o planiranim zasedanjima pod 2) su informativni. Definitivni datumi i mesta zasedanja objaviće se naknadno pod tač. 1) kalendara.

Zainteresovana preduzeća, organizacije i ustanove, koje žele da na svoj teret pošalju svoje stručnjake na neko od ovih zasedanja, treba da se obrate Saveznoj komisiji za standardizaciju, Beograd, Admirala Geprata ul. 16, paviljon II, pošt. fah 933, radi dobijanja potrebnih obaveštenja i uputstava.

Za učešće na zasedanjima ISO i IEC potrebno je i pismeno ovlašćenje SKS, jer je u tim organizacijama SKS učlanjena u ime naše zemlje.

### 1) Savezna zasedanja

4 — 9 apr. 1960	Rapallo	IEC/TC 29	— Elektroakustika
4 — 8 apr. 1960	Rapallo	IEC/SC 29—1	— Registrovanje zvuka
4 — 7 apr. 1960	Rapallo	IEC/TC 33	— Kondenzatori za mreže
4 — 8 apr. 1960	Paris	ISO/TC 91	— Sredstva za pranje (detergenti)
25 — 27 apr. 1960	Berlin	ISO/TC 46/SC 1	— Dokumentacija (Potkomitet 1 za reprodukciju dokumentacije)
26 — 29 apr. 1960	London	ISO/TC 58/SC 3	— Boce za gas (potkomitet za konstrukciju boca)
5 — 14 maja 1960	Berlin	ISO/TC 37	— Terminologija (principi i usklađivanje)
9 — 14 maja 1960	Paris	ISO/TC 30	— Merenje protoka tečnosti
10 — 13 maja 1960	Lisabon	ISO/TC 10	— Crteži (opšti principi)
16 — 20 maja 1960	Torino	ISO/TC 20	— Vazduhoplovstvo
19 — 28 maja 1960	London	ISO/TC 38	— Tekstil
24 maja 1960	London	ISO/TC 38/SC 6	— Tekstil (ispitivanje vlakana)
23 maja — 1 juna	Geneve	ISO/TC 85	— Nuklearna energija
30 i 31 maja 1960	Geneve	ISO/TC 85/SC 3	— Bezbednost od reaktora
13 — 15 juna 1960	London	ISO/TC 46	— Dokumentacija
28 juna — 2 jula 1960	Copenhagen	ISO/TC 12	— Veličine, jedinice, simboli, faktori i tablice za preračunavanje

### 2) Planirana zasedanja

na proleće 1960	Bruxelles	ISO/TC 13	— Visine osa mašina
na proleće 1960	Bruxelles	ISO/TC 14	— Završeci vratila
na proleće 1960	Bruxelles	ISO/TC 15	— Spojnice
na proleće 1960	Bruxelles	ISO/TC 16	— Klinovi
na proleće 1960	(Poljska)	ISO/TC 27/SC 2	— Čvrsta mineralna goriva (Potkomitet 2 za mrke ugljeve i lignite)
na proleće ili jesen 1960	Bonn	ISO/TC 33	— Vatrostalni materijal
20 — 22 aprila 1960	Paris	IEC/TC 25 Exp.	— Slovni simboli i znaci (Komitet eksperata)
26 — 28 aprila 1960	Praha	ISO/TC 27/SC 1	— Čvrsta mineralna goriva (Potkomitet 1 za pripremu uglja)
9 — 13 maja 1960	Tours (Francuska)	IEC/TC 18	— Brodske električne instalacije
19 — 28 maja 1960	London	ISO/TC 38/SC 5	— Tekstil (ispitivanje prede)
19 — 28 maja 1960	London	ISO/TC 38/SC 7	— Tekstil (užarija i kanapi)
23 maja — 1 juna 1960	Geneve	ISO/TC 85/SC 1	— Terminologija, definicije, jedinice i simboli
23 maja — 1 juna 1960	Geneve	ISO/TC 85/SC 2	— Zaštita od radijacija
23 maja — 1 juna 1960	Geneve	ISO/TC 85/SC 4	— Radio izotope
26 — 28 maja 1960	Paris	ISO/TC 86/SC 3	— Rashladni uređaji (Potkomitet 3 za ispitivanje sistema rashlađivanja)
30 — 31 maja 1960	Paris	ISO/TC 86/SC 4	— Rashladni uređaji (Potkomitet 4 za ispitivanje kompresora)
31 maja — 2 juna 1960	Haag	ISO/TC 5/SC 2	— Cevi i fitinzi (Potkomitet za cevi od livenog gvožđa, fitinge i spojke)
1 — 2 juna 1960	Paris	ISO/TC 86/SC 5	— Potkomitet 5 za konstrukcije i ispitivanje frižidera za domaćinstvo



8 — 10 juna 1960	London	IEC/TC 14	— Transformatori
8 — 14 juna 1960	London	IEC/SC 39 — 2	— Poluprovodnički uređaji
15 — 17 juna 1960	London	IEC/SC 39 — 1	— Elektronske cevi
13 — 17 juna 1960	Stockholm	ISO/TC 77	— Azbestcementni proizvodi
14 — 17 juna 1960	London	ISO/TC 94	— Zaštitni šlemovi
27 juna — 1 jula 1960	Geneve	ISO	— Savet
28 — 30 juna 1960	London	ISO/TC 4/SC 3	— Kotrljajni ležaji (Potkomitet 3 za ležaje za vazduhoplove)
u junu 1960	Varšava	ISO/TC 51	— Platforme za prevoz i manipulaciju jednoobraznih tereta
u junu 1960	Hamburg	ISO/TC 93	— Metode analize i ispitivanja skroba, njegovih derivata i sporednih proizvoda
krajem juna 1960	(Nemačka)	ISO/TC 11/SC 2	— Unifikacije propisa za parne kotlove (Potkomitet za otpornost delova pod pritiskom)
27 juna — 8 jula 1960	Paris	IEC/TC 3	— Grafički simboli
27 juna — 8 jula 1960	Paris	IEC/TC 13	— Merni instrumenti
27 juna — 8 jula 1960	Paris	IEC/SC 13A	— Električna brojila
27 juna — 8 jula 1960	Paris	IEC/SC 13B	— Merni instrumenti
27 juna — 8 jula 1960	Paris	IEC/SC 13C	— Merni instrumenti za elektroniku
27 juna — 8 jula 1960	Paris	IEC/SC 16/13B	— Označavanje stezaljki na indikacionim mernim instrumentima
27 juna — 8 jula 1960	Paris	IEC/SC 41	— Zaštitni releji
5 — 8 jula 1960	London	ISO/TC 87	— Pluta
13 — 16 jula 1960	Bruxelles	IEC/TC 23	— Instalacioni pribor
jula 1960	Bruxelles	IEC/TC 10	— Izolaciona ulja
na leto 1960	London	ISO/TC 92	— Ispitivanje protivpožarne otpornosti građ. materijala i konstrukcija
15 — 17 sept. 1960	(Engleska)	ISO/TC 5/SC 1	— Cevi i fitinzi (Potkomitet za gasne i druge čelične cevi)
septembar 1960	Paris	ISO/TC 5/SC 6	— Cevi i fitinzi (Potkomitet za cevi i fittinge od plastičnih materija za provod fluida)
u septembru 1960	New York	ISO/TC 29	— Sitan alat
u septembru 1960	New York	ISO/TC 39	— Mašine alatke
u septembru 1960	Berlin	ISO/TC 90	— Kontrolni aparati za mleko i mlečne proizvode
3 — 6 oktobra 1960	Düsseldorf	ISO/TC 8	— Brodogradnja
7 i 8 oktobra 1960	Düsseldorf	ISO/TC 8/SC 1	— Brodogradnja (potkomitet za boje za raspoznavanje brodskih cevovoda i znakova za priključke na brodskim cevovodima)
u oktobru 1960	Frankfurt a/M	ISO/TC 34/SC 6	— Poljoprivredni proizvodi (Potkomitet 6 za meso i mesne proizvode)
31 oktobar — 14 novembar 1960	New Delhi	IEC	— Generalno zasedanje
u novembru 1960	New Delhi	ISO/TC 50	— Šelak
u novembru 1960	New Delhi	ISO/TC 56	— Liskuni
u novembru 1960	New Delhi	ISO/TC 88	— Oznake za obezbeđenje pri manipulaciji robe
u novembru 1960	New Delhi	ISO/TC 30/SC 1	— Merenje protoka tečnosti (Potkomitet 1 za merenje protoka tečnosti u otkrivenim kanalima)
u novembru 1960	New Delhi	ISO/TC 34/SC 7	— Poljoprivredni proizvodi (Potkomitet 7 za mirođije i začine)
na jesen 1960	Paris	ISO/TC 3/SC 1	— Tolerancije (Potkomitet 1 za pripremne radove)
na jesen 1960	(još nije određeno)	ISO/TC 47	— Hemija
na jesen 1960	Lisabon	ISO/TC 6/SC 2	— Papir (Potkomitet 2 za metode ispitivanja i propise kvaliteta)



na jesen 1960	Paris	ISO/TC 44/SC 3	— Varenje (materijal za dodavanje i elektrode)
na jesen 1960	Paris	ISO/TC 44/SC 7	— Varenje (simbolično predstavljanje vara na crtežima)
na jesen 1960	Bruxelles	ISO/TC 59/SC 1	— Zgradarstvo (modularna koordinacija)
na jesen 1960	Bruxelles	ISO/TC 59/SC 4	— Tolerancije u zgradarstvu
krajem 1960	Paris	ISO/TC 84	— Medicinski špricevi i injekcione igle
krajem 1960	(Nemačka)	ISO/TC 6/SC 1	— Papir (nomenklatura, terminologija i materije)
u II polugod. 1960	(Nemačka)	ISO/TC 89	— Lesonit ploče

### ISPRAVKA JUS B. A4.156

U jugoslovenskom standardu JUS B. A4.156 — „Osnovna geološka karta FNRJ 1:50000. Strukturne oznake“ potkrala se štamparska greška i to:

— u tački 3.7, kod navođenja oznake za elemente pada pukotine, za vertikalnu pukotinu i horizontalnu pukotinu umesto „oznake crne“ treba da stoji „oznake crvene“.

Ostale oznake u istoj tački, t.j. elementi pada klivaža, vertikalni klivaž i horizontalni klivaž zadržavaju i dalje oznaku crnu.

Umoljavaju se imaooci ovog standarda da u svojim primercima isprave navedenu grešku.

### I S P R A V K A

- 1 — U naslovu predloga standarda JUS C. T3.061, objavljenog u biltenu „Standardizacija“ br. 3/1960 potkrala se greška, pa taj naslov treba da glasi: „Ispitivanje stručne sposobnosti varilaca za elektrolučno i plinsko varenje čelika“.
- 2 — U predlogu standarda JUS M. R6.910, objavljenom u istom broju biltena, tačka 2 — Oblik i dimenzije treba da glasi: „Oblik i dimenzije kanti po ovom standardu moraju odgovarati datoj slici i tabeli. Navedene mere mogu se uzeti proizvoljno“





---

Izdavač: Savezna komisija za standardizaciju — Beograd, Admirala Geprata br. 16, tel. br. 28-920. — Odgovorni urednik: ing. Slavoljub Vitorović. — Distribucija preko izdavačkog preduzeća »Naučna knjiga« — Beograd, Kn. Mihajlova 40, pošt. fah 690. — tel. br. 27-011. — Cena pojedinom primerku Din. 100. — Godišnja pretplata Din. 1200  
Pretplatu slati neposredno na naznačenu adresu distributora ili na tek. rač. kod N. B.

101-11  
br.  $\frac{101-11}{1-297}$



